



**2026-2027**  
**CONCACAF RICHTLIJNEN STADION**

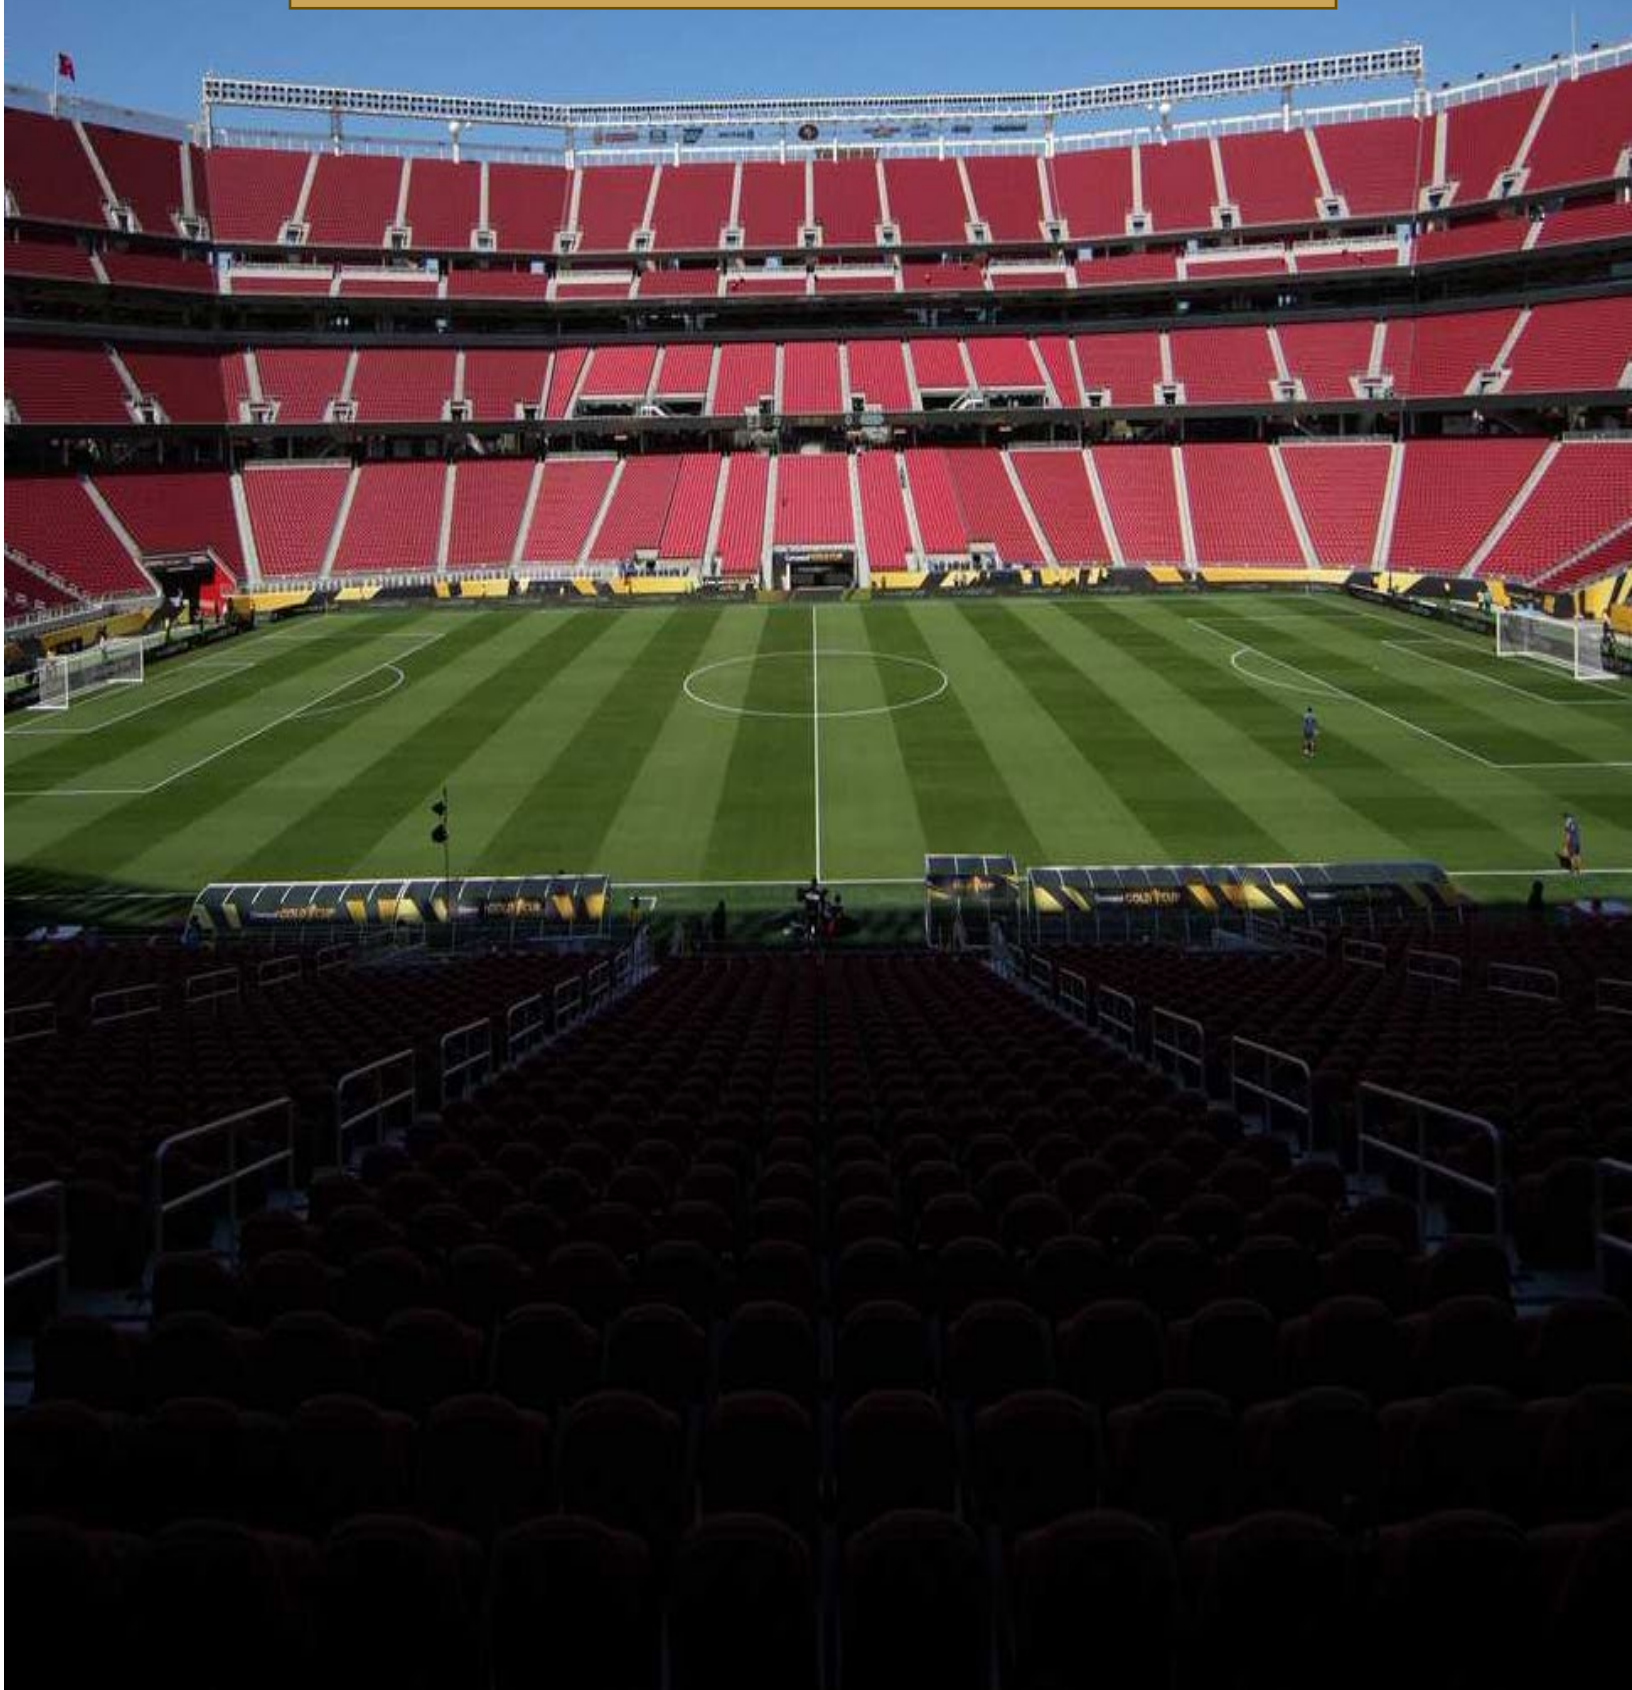

# INHOUD

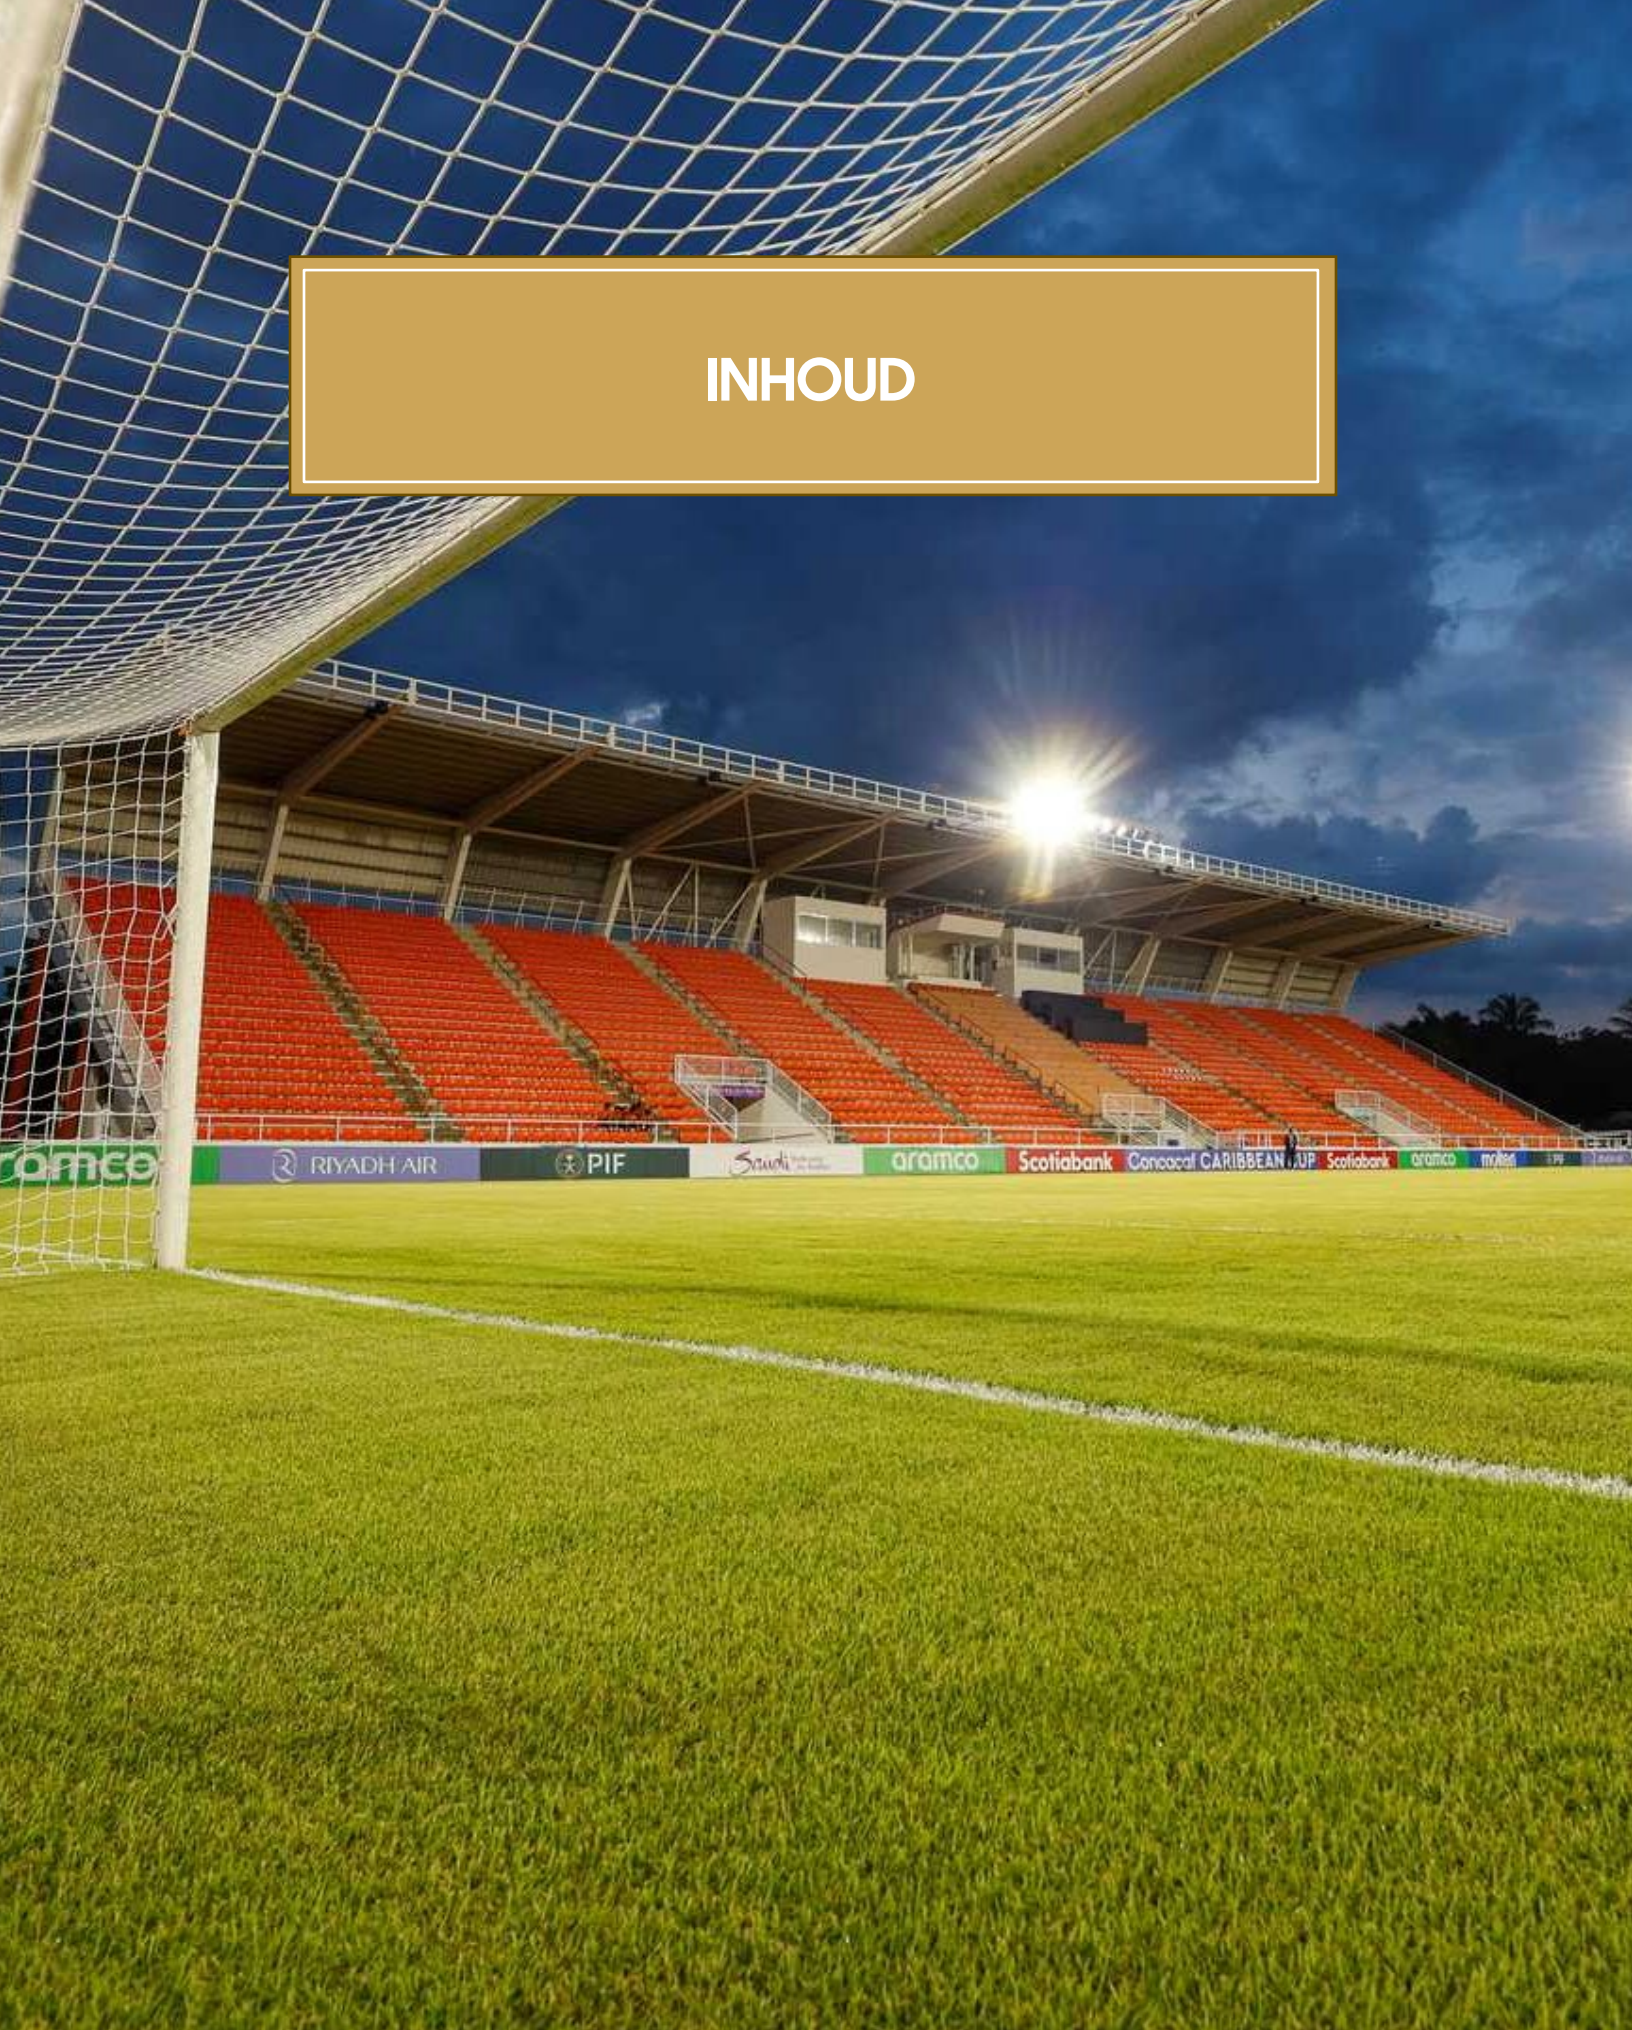

## INHOUD

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ALGEMENE BEPALINGEN.....</b>                                                                         | <b>6</b>  |
| 1. ALGEMENE BEPALINGEN .....                                                                            | 6         |
| 2. CERTIFICERING .....                                                                                  | 6         |
| 3. BESCHIKBAARHEID STADION .....                                                                        | 6         |
| <b>STRUCTURELE CRITERIA.....</b>                                                                        | <b>9</b>  |
| 4. SPEELVELD .....                                                                                      | 9         |
| 5. HULPZONE .....                                                                                       | 17        |
| 6. DOELPALEN, DWARSBALKEN EN EXTRA DOELEN .....                                                         | 18        |
| 7. GEVAREN EN OBSTRUCTIES .....                                                                         | 20        |
| 8. TEAMBANKJES EN VIERDE OFFICIAL BANK .....                                                            | 20        |
| 9. WARMING-UPZONES .....                                                                                | 22        |
| 10. SPELERSTUNNEL .....                                                                                 | 24        |
| 11. RECLAMEBORDEN RONDOM HET SPEELVELD.....                                                             | 24        |
| 12. SCHIJNWERPERS.....                                                                                  | 25        |
| 13. KLOKKEN, SCOREBORD EN VIDEOSCHERMEN.....                                                            | 28        |
| 14. CONTROLEKAMER / COMMANDOCENTRUM.....                                                                | 28        |
| 15. VLAGGENMASTEN .....                                                                                 | 29        |
| 16. VIDEOSCHEIDSRECHTER (VAR).....                                                                      | 30        |
| <b>VOORZIENINGEN VOOR DE TEAMOFFICIALS- EN CONCACAF-DELEGATIE .....</b>                                 | <b>34</b> |
| 17. KLEEDKAMERS TEAM .....                                                                              | 34        |
| 18. KLEEDKAMER SCHEIDSRECHTERS.....                                                                     | 35        |
| 19. KANTOORRUIMTE EN VERGADERZALEN .....                                                                | 35        |
| 20. OPSLAGFACILITEITEN .....                                                                            | 36        |
| 21. ZITGEDEELTE CONCACAF-WEDSTRIJD COMMISSARIS (MC) EN CONCACAF-<br>SCHEIDSRECHTERBEOORDELAAR (RA)..... | 36        |
| 22. KLEEDRUIMTE JONGERENPROGRAMMA .....                                                                 | 37        |
| <b>VOORZIENINGEN VOOR UITZENDGERECHTIGDEN EN MEDIA .....</b>                                            | <b>39</b> |
| 23. MEDIA-INGANG, BEDIENDE EN PARKEREN .....                                                            | 39        |
| 24. MEDIA TRIBUNE/PERSBOX .....                                                                         | 39        |
| 25. PERSCONFERENTIEZAAL.....                                                                            | 39        |
| 26. MIXED ZONES .....                                                                                   | 39        |
| 27. WERKGEBIED FOTOGRAFEN.....                                                                          | 39        |
| 28. FOTOGRAAFSPOSITIES OP HET VELD .....                                                                | 40        |

|     |                                                                      |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 29. | INTERNETVERBINDINGEN .....                                           | 40        |
| 30. | CAMERAPOSITIES .....                                                 | 40        |
| 31. | COMMENTAARPOSITIES (RADIOCABINES).....                               | 41        |
| 32. | UITZENDSTUDIO'S .....                                                | 41        |
| 33. | TV-TERREIN .....                                                     | 41        |
| 34. | BEKABELING .....                                                     | 42        |
| 35. | STROOM EN VERLICHTING .....                                          | 43        |
| 36. | PARKEERTERREIN VOOR ONTVANGENDE OMROEPORGANISATIE .....              | 43        |
|     | <b>VOORZIENINGEN VOOR EERSTE HULP EN MEDISCHE/DOPINGRUIMTE .....</b> | <b>45</b> |
| 37. | MEDISCH CENTRUM TOESCHOUWERS .....                                   | 45        |
| 38. | MEDISCHE RUIMTE VOOR SPELERS.....                                    | 45        |
| 39. | DOPINGCONTROLE.....                                                  | 46        |
|     | <b>VOORZIENINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS .....</b>                      | <b>48</b> |
| 40. | TRIBUNES .....                                                       | 48        |
| 41. | ZITPLAATSEN .....                                                    | 48        |
| 42. | VVIP- AND VIP-STOELEN.....                                           | 49        |
| 43. | IN- EN UITGANGEN.....                                                | 50        |
| 44. | TOILETTEN EN SANITAIRE VOORZIENINGEN .....                           | 51        |
| 45. | VOORZIENINGEN VOOR TOESCHOUWERS MET EEN HANDICAP .....               | 51        |
| 46. | OMROEPSYSTEEM .....                                                  | 51        |
| 47. | VOEDSEL EN DRANK .....                                               | 52        |
| 48. | KRAAMPJES MET KOOPWAAR .....                                         | 52        |
| 49. | PARKEREN VOOR TOESCHOUWERS .....                                     | 52        |
| 50. | PARKEERTERREIN VOOR TEAMOFFICIAL- EN CONCACAF-DELEGATIE .....        | 53        |
| 51. | PARKEREN VOOR NOODHULPDIENTEN EN GEHANDICAPTE TOESCHOUWERS .....     | 53        |
| 52. | TOESCHOUWERSCAPACITEIT .....                                         | 53        |
| 53. | NOODVERLICHTINGSSYSTEEM .....                                        | 53        |
| 54. | COMMERCIEEL DISPLAYGEBIED .....                                      | 54        |
|     | <b>ANDERE ZAKEN .....</b>                                            | <b>56</b> |
| 55. | WIJZIGINGEN.....                                                     | 56        |
| 56. | NIET OPGENOMEN ZAKEN .....                                           | 56        |
| 57. | AFSLUITENDE BEPALINGEN .....                                         | 56        |

# ALGEMENE BEPALINGEN



## **1. ALGEMENE BEPALINGEN**


- 1.1. Deze richtlijnen stellen de minimumnormen vast waaraan een stadion moet voldoen om in aanmerking te komen voor het organiseren van wedstrijden in Concacaf-competities.
- 1.2. De relevante Concacaf-reglementen, circulaires, richtlijnen, protocollen van overeenstemming (MOU) en/of besluiten genomen door Concacaf en haar Raad kunnen aanvullende criteria vereisen.
- 1.3. Deze richtlijnen doen geen afbreuk aan, noch vervangen zij de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de nationale wetgeving die van toepassing is in elk land.

## **2. CERTIFICERING**

- 2.1. Elk stadion moet gecertificeerd zijn met een veiligheidscertificaat afgegeven door een bevoegde instantie in het betreffende land, en dit certificaat moet worden overgelegd aan Concacaf. Het certificaat moet voldoen aan de vereisten van de FIFA Safety and Security Regulations en/of de Concacaf Safety and Security Guidelines.
- 2.2. Het veiligheidscertificaat dat door de bevoegde instantie wordt afgegeven, is maximaal twee (2) jaar geldig, tenzij anders goedgekeurd door Concacaf, en moet geldig zijn op elke wedstrijddag van de Concacaf-competities..

## **3. BESCHIKBAARHEID STADION**

- 3.1. De relevante competitiereglementen, commerciële reglementen, mediavoorschriften, Memorandums of Understanding (MOU) of instructies van Concacaf bepalen de tijdsperiodes waarin een stadion:
  - 3.1.1. Niet mag worden gebruikt voor andere wedstrijden en/of activiteiten;
  - 3.1.2. Moet worden opgeleverd aan Concacaf, vrij van enige reclame of borden in de Exclusieve Zones, zonder bedrijfs-, stedelijke of teammerken/-emblemen/-logo's, inclusief de merken van de sponsor met de naamgevingsrechten van het stadion. Exclusieve zones omvatten onder meer: het gebied vanaf het Terreno de Juego tot 20 meter (65 voet) in alle richtingen, inclusief de tribunes vanaf het Terreno de Juego (zoals hieronder weergegeven), alle stadionvideo- of mededelingenborden en LED-linten, camerinos, persconferentieruimte, persvak, mixed zone, fotografenwerkruimte, elke andere persruimte of -zone, door Concacaf gecontroleerde suites, aangewezen fanfestivalzone, en elke andere ruimte die is toegewezen aan de productie van de evenementen. Concacaf beschouwt geen enkele LED-reclame als permanente reclame..

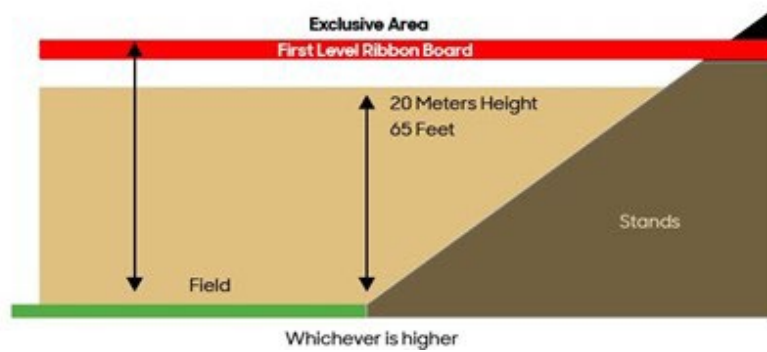

## LOCATIE

- 3.2. In principe moet het stadion zich bevinden op maximaal 150 km afstand, wat neerkomt op een rit van maximaal twee uur van de dichtstbijzijnde internationale luchthaven (een luchthaven met voldoende internationale vluchten vanuit verschillende bestemmingen per week), tenzij Concacaf een uitzondering specificeert. De internationale luchthaven moet landingsmogelijkheden bieden voor chartervluchten als het bezoekende team ervoor kiest zijn delegatie rechtstreeks naar deze luchthaven te vliegen.
- 3.3. Stadions die niet voldoen aan de afstandsgrens van honderdvijftig (150) kilometer en/of een reistijd van maximaal honderdtwintig (120) minuten tussen het stadion en de dichtstbijzijnde internationale luchthaven kunnen in overweging worden genomen als:
  - 3.3.1. De Deelnemende Lidorganisatie (PMA) of club meer dan één (1) wedstrijd in hetzelfde stadion kan spelen binnen 48 uur;
  - 3.3.2. Het stadion de enige beschikbare locatie is vanwege overmacht, wat vooraf schriftelijk moet worden goedgekeurd door Concacaf..

# STRUCTURELE CRITERIA



## STRUCTURELE CRITERIA

### 4. SPEELVELD

- 4.1. Het speelveld is het centrale punt voor alle betrokkenen, waaronder spelers, officials, toeschouwers, televisiekijkers, omroeporganisaties, technici, fotografen en media. Fundamentele beslissingen moeten worden genomen over het speeloppervlak – van het type veld dat wordt geïnstalleerd tot de beste manier om ervoor te zorgen dat spelers kunnen presteren zonder verstoring door toeschouwers. Alle wedstrijden moeten worden gespeeld op één van de volgende oppervlakken:

4.1.1. Natuurlijke grasmat;

- 4.1.1.1. Alle stadions met een natuurlijke grasmat moeten voldoen aan de “FIFA Natural Turf Guidelines” voor beste praktijken en optimale speelomstandigheden.

4.1.2. Kunstgrasveld met een geldige en actieve certificering overeenkomstig het “FIFA Quality Program for Football Turf”:



- 4.1.2.1. **FIFA Quality:** Door een streng beleid van duurzaamheid, weerstand, veiligheid en prestatietests te combineren, voldoen velden met het FIFA QUALITY-keurmerk aan de specifieke eisen voor recreatief, gemeenschaps- en gemeentelijk voetbal, met standaard 40-60 speeluren per week. (3 jaar validatie van certificaten).
- 4.1.2.2. **FIFA Quality Pro:** Velden met het FIFA QUALITY PRO-keurmerk zijn specifiek getest om de hoge prestatie- en veiligheidseisen voor professioneel voetbal na te bootsen voor standaard gebruik tot 20 speeluren per week. Er zijn strengere eisen aan internationale wedstrijdvelden. (1-jarige validatie van certificaten).
- 4.2. Het beschikbare materiaal voor het onderhoud van het speelveld moet voldoen aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften van het betreffende land en moet in overeenstemming zijn met de \*IFAB Laws of the Game\*.
- 4.3. Bij het uitschrijven van een aanbesteding voor de aanleg van een kunstgrasveld kunnen de ontwerp-eisen worden vereenvoudigd door specifiek te vragen om een installatie met een \*FIFA QUALITY\* of \*FIFA QUALITY PRO\* certificering. Dit heeft betrekking op de prestaties van de uiteindelijke installatie en voorkomt onnodig complexe specificaties.
- 4.4. Bij het aanleggen van een kunstgrasveld in een regio met een droog, heet klimaat moet de warmteontwikkeling van het gekozen oppervlak worden gecontroleerd. Elk product dat een FIFA-

laboratoriumtest heeft ondergaan, moet ook een warmtetest doorstaan en wordt dienovereenkomstig gecategoriseerd.

4.5. Alle internationale wedstrijden moeten worden gespeeld op een groen speelveld met witte lijnen.

4.6. Elk speelveld moet adequaat worden onderhouden, ongeacht of het uit natuurgras of kunstgras bestaat. Het bieden van goed onderhoud aan het voetbalveld is van cruciaal belang om de volgende redenen:.

4.6.1.**ESTHETIEK:** Een goed onderhouden veld is aantrekkelijk om op te sporten en moedigt spelers aan om het op de juiste manier te gebruiken. Een onverzorgd veld oogt onaantrekkelijk, ontmoedigt langdurig gebruik van de faciliteit en kan vandalisme aantrekken.

4.6.2.**VEILIGHEID:** Een verwaarloosd veld kan gevaarlijk zijn en verschillende risico's opleveren voor spelers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen.

4.6.3.**SPEELKWALITEIT:** Gebrek aan onderhoud leidt tot ongemak, frustratie en mogelijke blessures bij spelers, coaches en scheidsrechters door:

- Snellere of tragere balbeweging;
- Onregelmatige rol van de bal;
- Variabele stuit van de bal;
- Hard loopoppervlak;
- Slechte grip op het veld.

4.6.4.**LEVENSDUUR:** De levensduur van het kunstgrasveld wordt aanzienlijk verkort door onvoldoende onderhoud, waardoor de investering wordt ondermijnd.

4.6.5.**ONDERHOUDSMATERIAAL:** Er bestaan verschillende soorten borstels op de markt, met uiteenlopende effectiviteit. De meest gebruikte zijn sleepborstels, die meestal hydraulisch of als eenvoudige bevestiging aan de achterkant van een tractor worden gemonteerd. Correct onderhoud heeft een aanzienlijke invloed op het rendement van de investering in het veld.

4.6.6.**BORSTELN VAN HET OPPERVLAK:** Het oppervlak moet regelmatig worden geborsteld volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het gras. De frequentie hangt af van de gebruiksintensiteit – hoe vaker het veld wordt gebruikt, hoe vaker het moet worden geborsteld. Over het algemeen wordt aanbevolen om het oppervlak elke 40 speeluren te borstelen, uitgaande van 22 spelers op het veld. Als er meer spelers zijn, moet de frequentie dienovereenkomstig worden verhoogd.

4.6.7.**HOUD HET VELT VLAK:** De strafschoopgebieden en hoeken zijn gevoelig voor verstoring van het instrooimateriaal. Het onderhoudspersoneel moet hiervan op de hoogte zijn en deze zones vaker bijvullen dan bij routineborstelen nodig is. Tijdens intensief gebruik kan dagelijks bijvullen nodig zijn. Wanneer materiaal zich ophoopt aan de randen van het veld, moet dit worden verwijderd, gereinigd en terug in het hoofdveld worden geborsteld. Als het

instrooi materiaal klontert, moeten de klonten worden losgemaakt. Het is aan te raden om het veld niet in de buurt van bladrijke bomen te plaatsen, waar mogelijk.

**4.6.8.HOUD HET OPPERVLAK SCHOON:** Verontreinigingen moeten onmiddellijk worden verwijderd zodra ze worden opgemerkt. Eten (inclusief kauwgom), drank en roken zijn verboden op het veld. Organisch materiaal zoals bladeren, dennennaalden of gras moet regelmatig worden verwijderd om verharding van het oppervlak, slechte afwatering en alg- of onkruidgroei te voorkomen. Tijdens kwetsbare periodes moet het veld dagelijks worden gereinigd.

**4.6.9.BELEID VOOR HET BEREGENEN VAN HET VELD:** Het veld moet grondig worden beregend 6 en 3 uur voor de aftrap. Indien nodig en goedgekeurd door de Venuecoördinator van Concacaf, kan het veld licht worden beregend 1 uur voor de aftrap, in de periode tussen het einde van de warming-up van de spelers en het begin van het voorwedstrijdprotocol, en opnieuw tijdens de rust. De voorwedstrijdberegening wordt per wedstrijd bepaald door de Venuecoördinator in overleg met de veldbeheerder en het stadionmanagement. Hierbij wordt een lichte waterfilm op het veld aangebracht — het is belangrijk dat niet te veel water wordt gebruikt. Dit proces zorgt ervoor dat de bal beter terugdraait en over het oppervlak glijdt, waardoor het spel sneller wordt. Tijdens het beregenen moet de veldbeheerder ervoor zorgen dat cameramensen en leveranciers van reclameborden op de hoogte zijn van het beregeningsschema en dat het irrigatiesysteem of de sproeiers waar nodig handmatig worden bediend. Dit is noodzakelijk om een lichte, gelijkmatige waterfilm aan te brengen.

4.7. Het speelveld voor alle wedstrijden op het hoogste professionele niveau, waar grote internationale en nationale wedstrijden worden gespeeld, moet afmetingen hebben van honderd vijf (105) meter lang en achtenzestig (68) meter breed. Andere afmetingen kunnen echter worden gebruikt overeenkomstig de \*Laws of the Game\*:

4.7.1.Lengte: minimaal 100 m (110 yards) – maximaal 110 m (120 yards)

4.7.2.Breedte: minimaal 64 m (70 yards) – maximaal 75 m (80 yards)

4.8. De stadions moeten uitgerust zijn met de volgende voorzieningen om ervoor te zorgen dat het speelveld te allen tijde speelklaar is:


4.8.1.Uitrusting (bijv. borstels) om te helpen bij het afvoeren van water van het speelveld in geval van hevige regenval.

4.8.2.Uitrusting (bijv. bladblazers en sneeuwscheppen) om het speelveld schoon te maken in geval van sneeuwval.


4.8.3.Voldoende personeel om te kunnen reageren op onverwachte ongunstige weersomstandigheden.

4.9. Alle Concacaf-wedstrijden dienen het volgende officiële maaipatroon toe te passen:

**Concacaf maaipatroon - wedstrijd dag richting, wedstrijd dag -1 en wedstrijd dag -2**

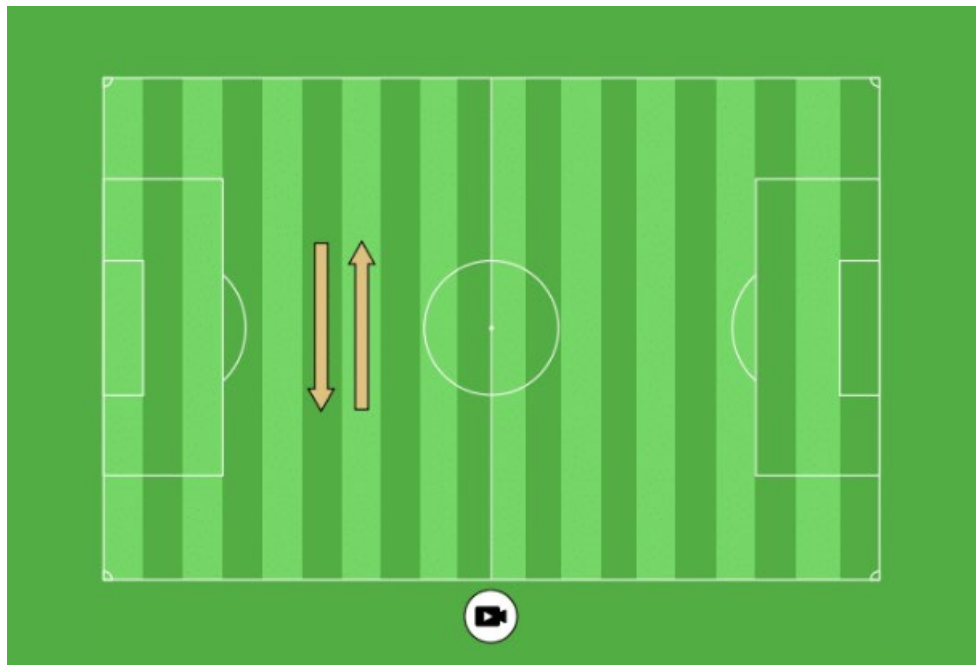

**Concacaf-maaischema – Richting op niet-wedstrijddagen voor onderhoud van het veld. Maximaal drie maaibeurten per week over het speelveld.**

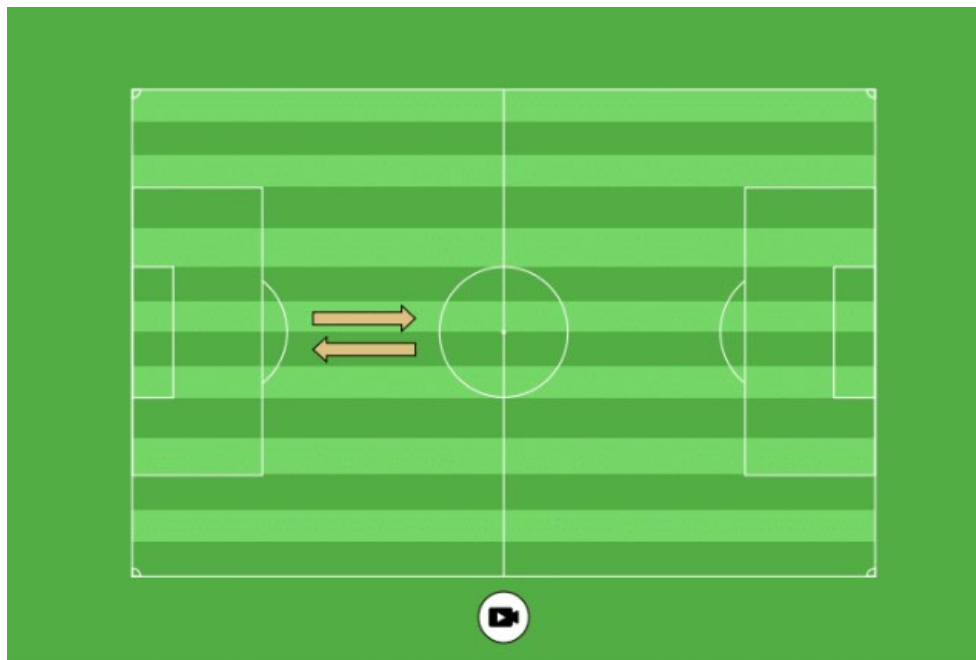



Hieronder enkele voorbeelden van hoe het maaipatroon er op Matchday uit moet zien:




#### 4.10. Markering van het speelveld

- Veldlengte = 105 m, afstand tussen de buitenkant van beide doellijnen
- Veldbreedte = 68 m, afstand tussen buitenkant beide zijlijnen
- Middellijn = 52,5 m, afstand van midden van middellijn tot buitenkant van de doellijn
- Alle lijnen moeten dezelfde breedte hebben als de doelpalen en mogen niet breder zijn dan 12 centimeter.

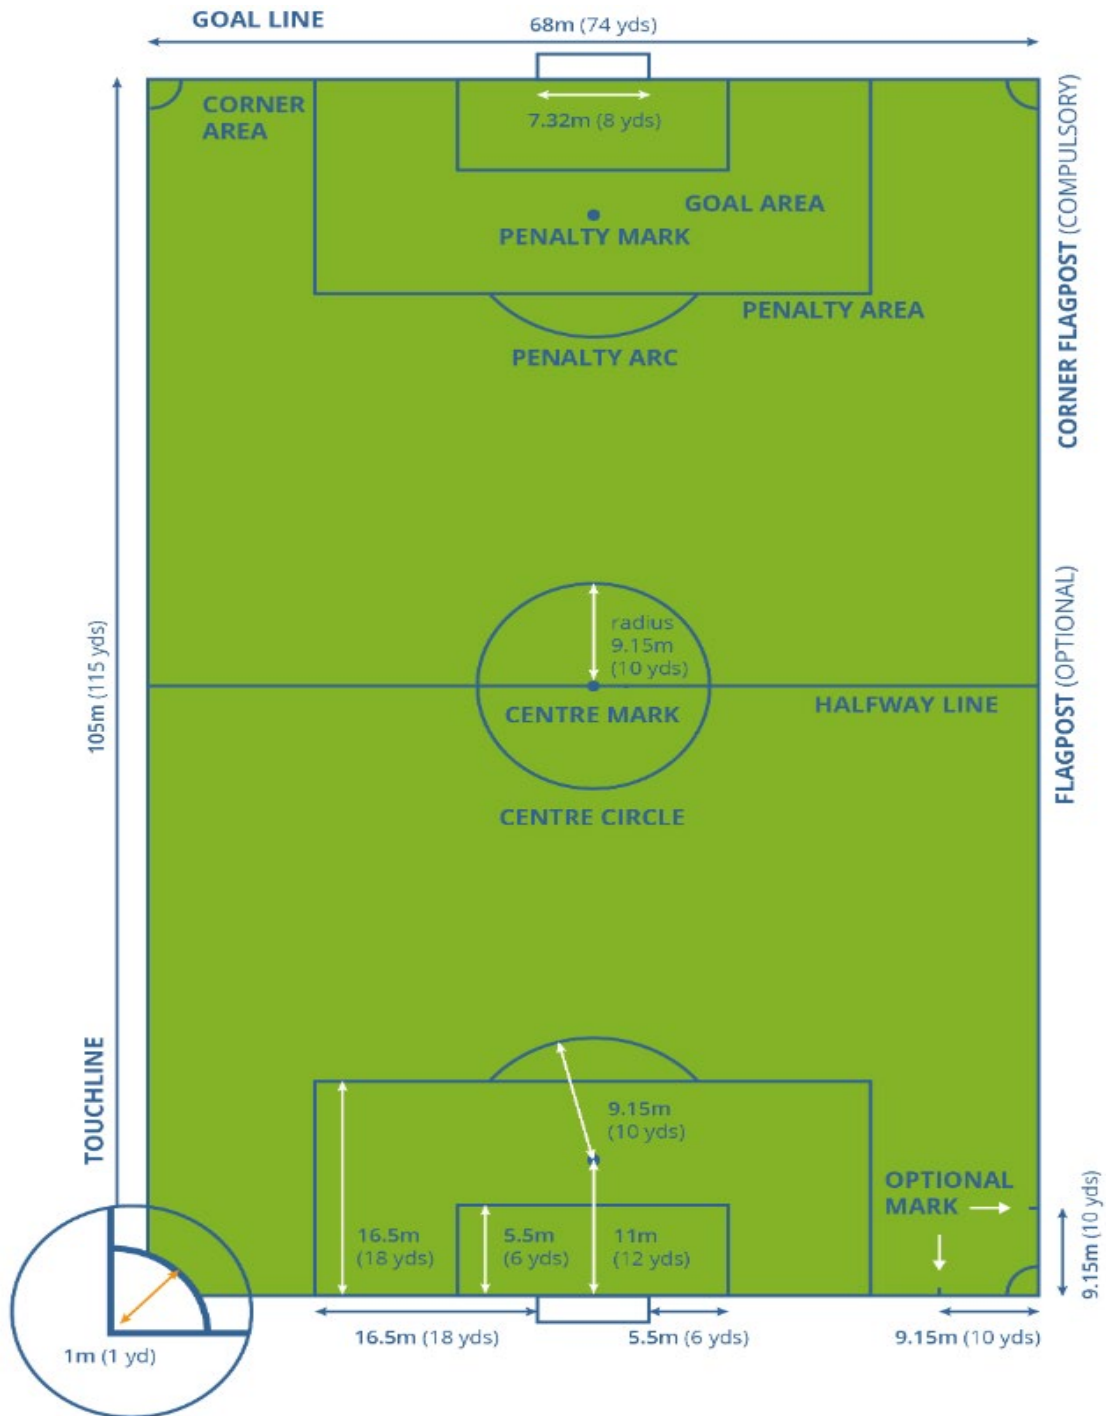


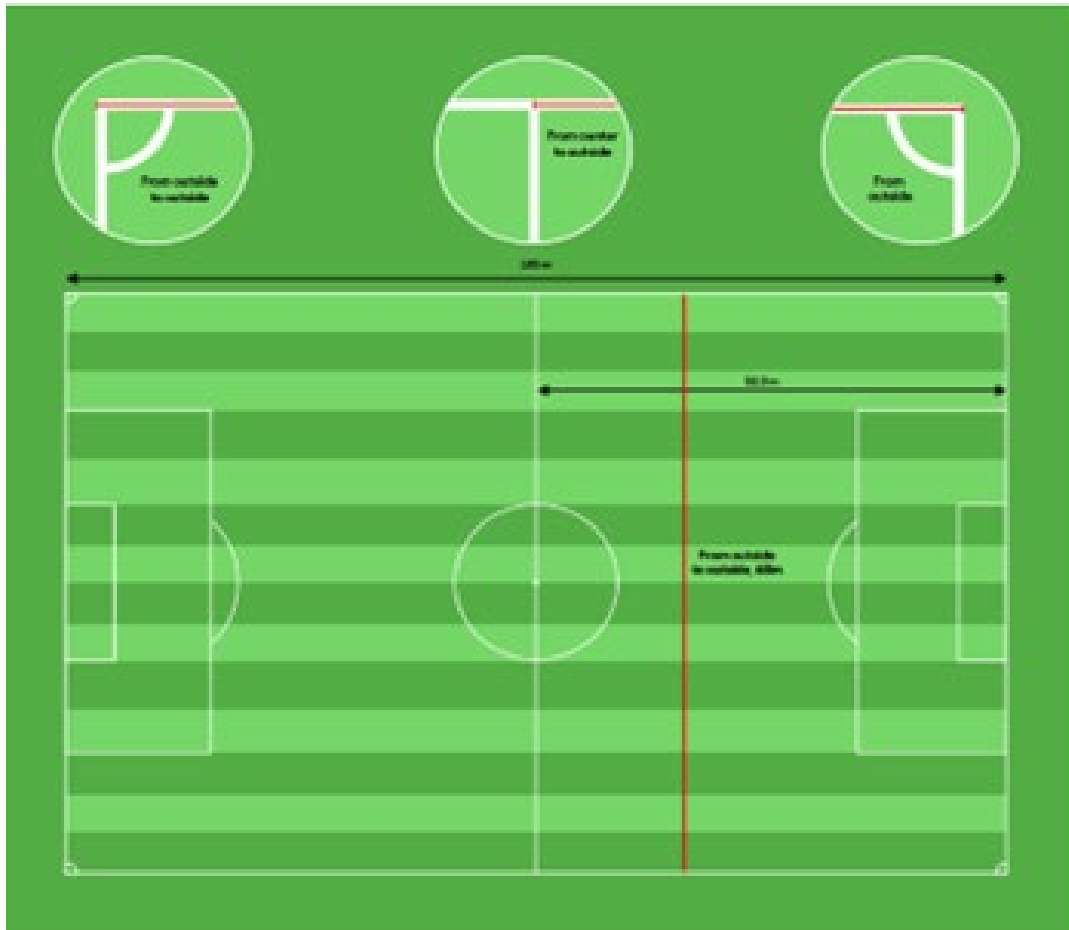



- Middenmarkering = 34 m, van buitenkant zijlijn tot de middenmarkering
- Middencirkel straal = 9,15 m (10 yds), van de buitenkant lijn tot de middenmarkering
- Diameter middenmarkering = 24 cm

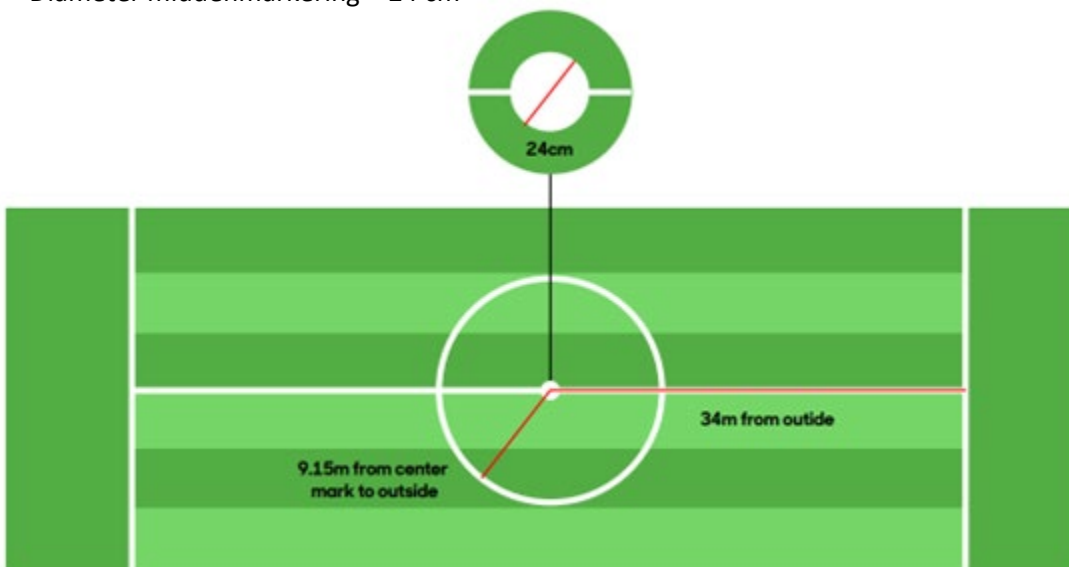

- Doelgebied = 5,5 m (6 yds), van binnenkant van elk doel tot buitenkant van elke lijn, en 5,5 m van buitenkant van de doellijn tot buitenkant van de lijn van het doelgebied
- Strafschopgebied = 16,5 m (18 yds), van binnenkant van elk doel tot buitenkant van elke lijn, en 16,5 m van buitenkant van de doellijn tot buitenkant van de lijn van het strafschoopgebied
- Penaltystip = 11 m (12 yds) van de doellijn en 20 cm in diameter

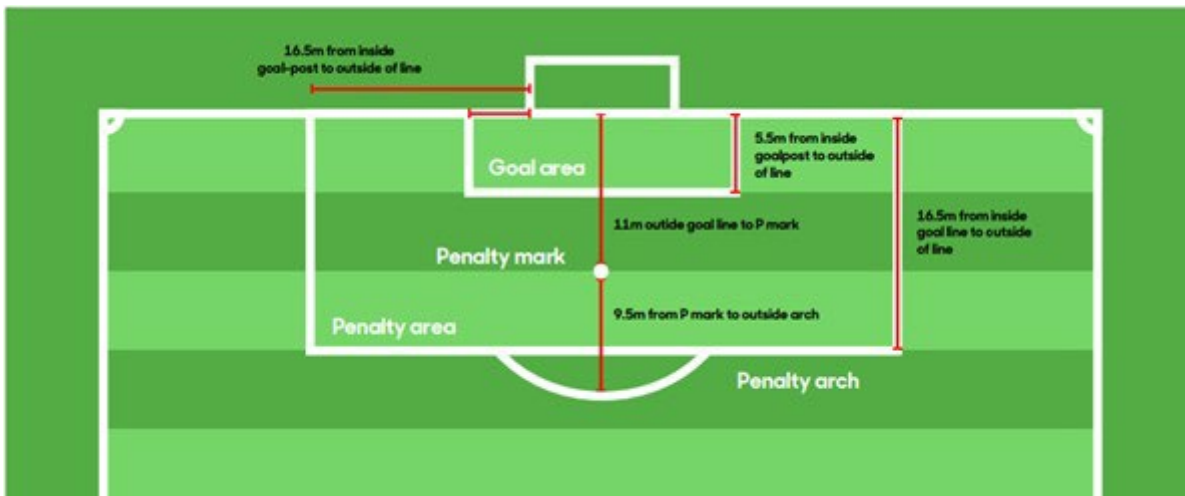


- Markeringen kunnen buiten het veld worden gemaakt (optioneel) = 9,15 m (10 yds) van buitenkant van de kwartcirkel. De markeringen moeten 12 cm lang en gescheiden (12 cm) van de doellijn zijn
- Binnen het speelveld wordt een kwartcirkel getekend met een straal van 1 m (1 yd) vanaf elke hoekvlagpaal
- Op elke hoek moet een vlaggenmast, niet minder dan 1,5 m (5 ft) hoog, met een niet-puntige bovenkant en een vlag worden geplaatst

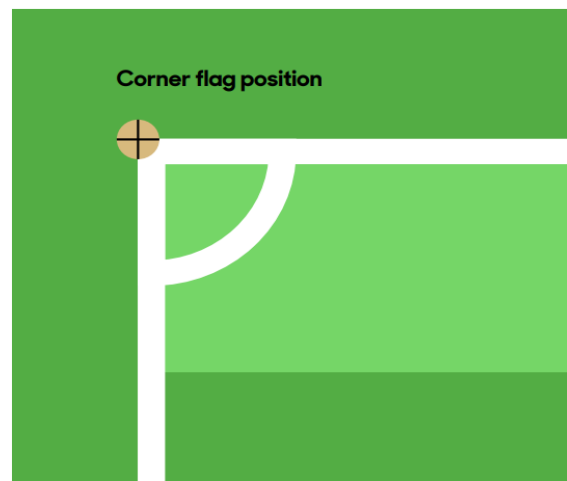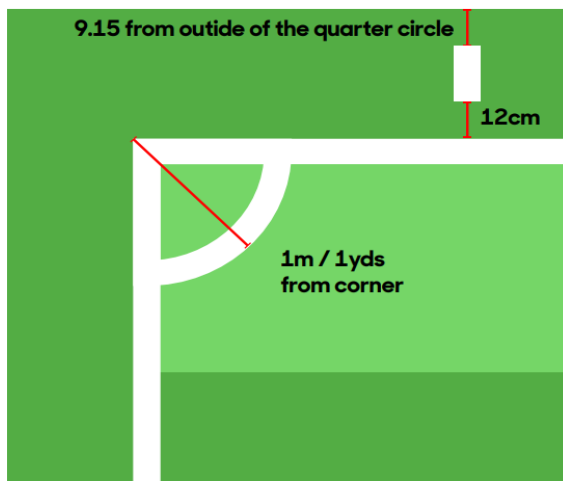

## 5. HULPZONE

- 5.1. Aanvullende vlakke zones zijn vereist naast het speelveld om te worden gebruikt als opwarmgebied voor wisselers. Bij voorkeur bevinden deze zich achter de reclameborden achter de doelen, of langs de zijlijnen naast elke teambank.
- 5.2. Dit gebied moet ook ruimte bieden voor de beweging van assistent-scheidsrechters, ballenjongens, medisch personeel, beveiligingspersoneel (volgens de vereisten van de lokale autoriteiten), fotografen en andere betrokkenen indien nodig. Het wordt aanbevolen dat dit gebied minimaal tien (10) meter van elke doellijn en acht en een halve (8,5) meter van elke zijlijn ligt. Dit resulteert in een totale aanbevolen lengte van het speelveld inclusief de aanvullende zones van honderd vijftwintig (125) meter en een breedte van vijfentachtig (85) meter.
- 5.3. Ideaal gezien moet het oppervlak van het speelveld doorlopen tot aan de reclameborden in de aanvullende zone, die zich doorgaans drie (3) meter buiten de zijlijnen en vijf (5) meter buiten de doellijnen bevinden. De zones waarop de borden staan, moeten vlak en stevig zijn om het gewicht dat erop rust te kunnen dragen. De rest van de aanvullende zone kan bestaan uit hetzelfde oppervlaktemateriaal als het speelveld of uit een betonsoortig oppervlak dat het verplaatsen van service- en beveiligingsvoertuigen en ambulances vergemakkelijkt. Elk deel van deze aanvullende zone dat als opwarmgebied wordt gebruikt, moet hetzelfde oppervlak hebben als het speelveld; bij grasvelden mag hiervoor ook kunstgras van de hoogste kwaliteit worden gebruikt.

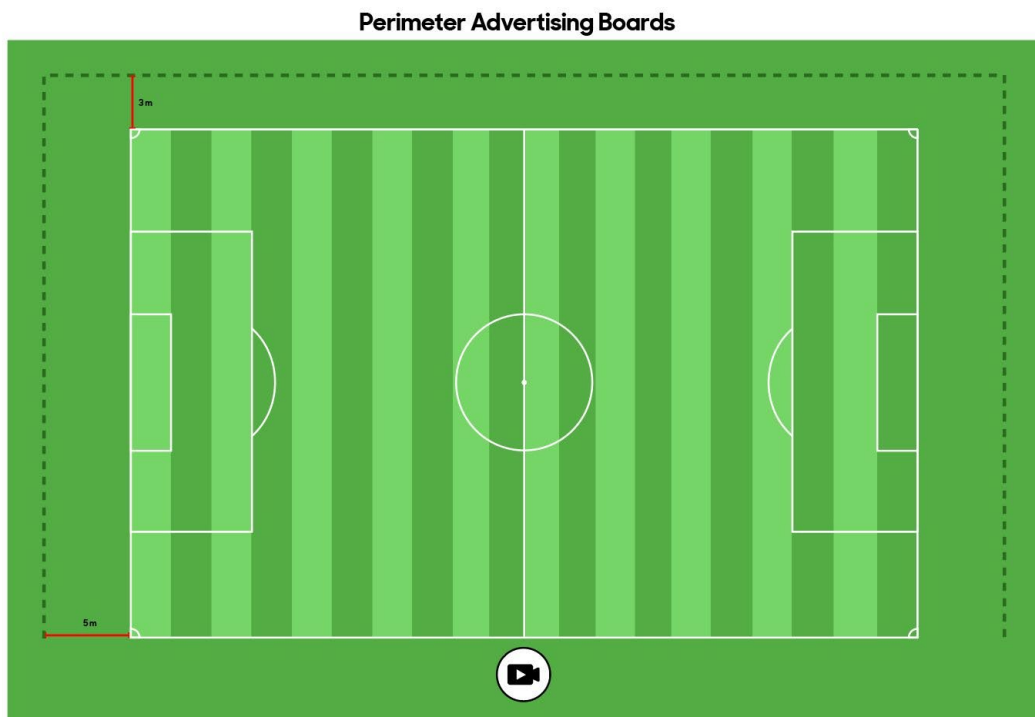

## 6. DOELPALEN, DWARSBALKEN EN EXTRA DOELEN

6.1. Doelpalingen en dwarsbalken moeten voldoen aan de IFAB-regels van het spel:

6.1.1. De afstand tussen de binnenkant van de palen moet 7,32 meter zijn;

6.1.2. De afstand van de onderkant van de dwarsbalk tot de grond moet 2,44 meter zijn;

6.1.3. De doelpalingen en dwarsbalken moeten dezelfde breedte en diepte hebben als de veldmarkeringen, die niet groter mogen zijn dan 12 centimeter;

6.1.4. Doelpalingen en dwarsbalken moeten wit zijn en mogen geen markeringen of merklogo's dragen, terwijl de ondersteuningspaal voor het doelnet (indien aanwezig) een donkere kleur moet hebben;

6.1.5. Doelpalingen en dwarsbalken moeten van goedgekeurd materiaal zijn gemaakt. Ze mogen vierkant, rechthoekig, rond of elliptisch van vorm zijn. Concacaf raadt aan dat een stadion is uitgerust met een professioneel boxdoel of soortgelijk:

Professioneel Boxdoel




Alternatieve Optie:



6.1.6. doelpalen en dwarsbalken mogen geen gevaar voor de spelers vormen;

6.1.7. er zijn geen merkmarkeringen toegestaan bij de doelpalen of netten, en alle palen en netten moeten wit zijn.

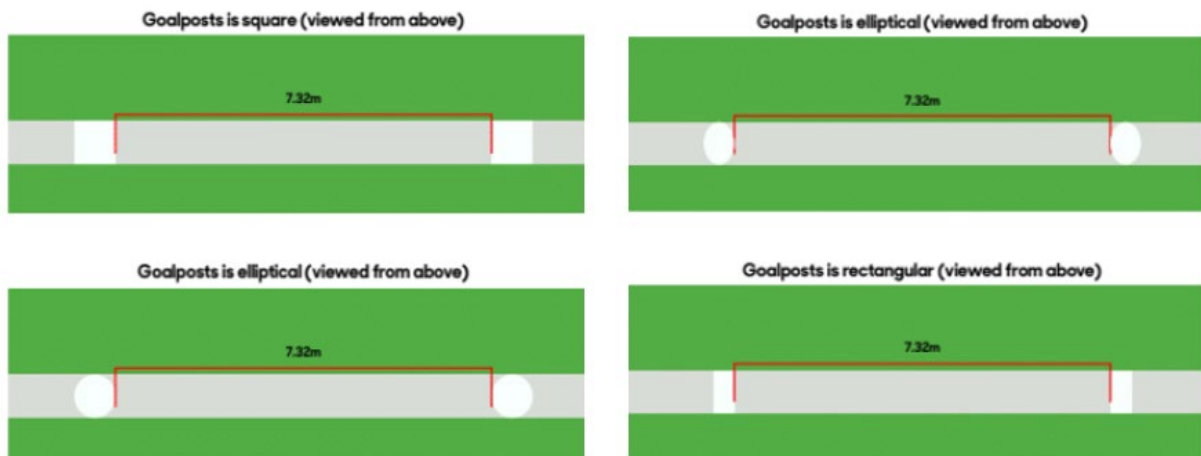

## **7. GEVAREN EN OBSTRUCTIES**

- 7.1. Het speelveld en de aanvullende zones moeten vrij zijn van obstakels of belemmeringen (zoals sproeikoppen, belijningsmateriaal, enz.) die een gevaar zouden kunnen vormen voor spelers of anderen die zich binnen dit gebied begeven. Indien er drainagesystemen of leidingen rond het speelveld aanwezig zijn, moeten deze volledig worden afgedekt.
- 7.2. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de vier hoeken van het speelveld om ervoor te zorgen dat spelers voldoende ruimte hebben om hoekschoppen te nemen zonder dat hun aanloop onnodig wordt beperkt..

## **8. TEAMBANKJES EN VIERDE OFFICIAL BANK**


- 8.1. Stadions moeten zijn uitgerust met twee (2) overdekte teambanken op veldniveau, elk met zitplaatsen voor minimaal zesentwintig (26) personen, tenzij anders is bepaald in de reglementen van een specifieke competitie.
- 8.2. De banken moeten zich aan weerszijden van de middenlijn bevinden (idealiter 6 tot 8 meter van de lijn), evenwijdig aan de zijlijn, en op een minimale afstand van vijf (5) meter van het speelveld. De banken moeten zich op gelijke afstand bevinden van zowel de zijlijn als de middenlijn.
- 8.3. Stadions moeten zijn uitgerust met één (1) overdekte bank op veldniveau voor de vierde official, met zitruimte en tafel(s) voor minimaal drie (3) personen.
- 8.4. Deze banken moeten worden beschermd door een transparante “Plexiglas-achtige kap” ter bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden of voorwerpen die door toeschouwers worden gegooid, tenzij Concacaf schriftelijk een uitzondering heeft toegestaan. Indien de bank niet van transparant materiaal is, moet deze zodanig worden geplaatst dat het zicht van de VIP's/toeschouwers niet wordt belemmerd.
- 8.5. Indien een stadion is uitgerust met verwarmings- of koelingsapparatuur om ongunstige weersomstandigheden tegen te gaan, moet dezelfde apparatuur beschikbaar worden gesteld voor beide teambanken.

- 8.6. Dit is een voorbeeld van een goedgekeurde overdekte bank met een geschikte Plexiglas-achtige kap:




- 8.7. De rand van de teambank mag de zijlijn niet blokkeren vanuit het hoofdcameraperspectief.


- 8.8. De technische zone mag slechts tot op een afstand van 1 meter van de zijlijn en 1 meter aan weerszijden van de laatste stoel van het aangewezen zitgedeelte van de teambank uitstrekken.

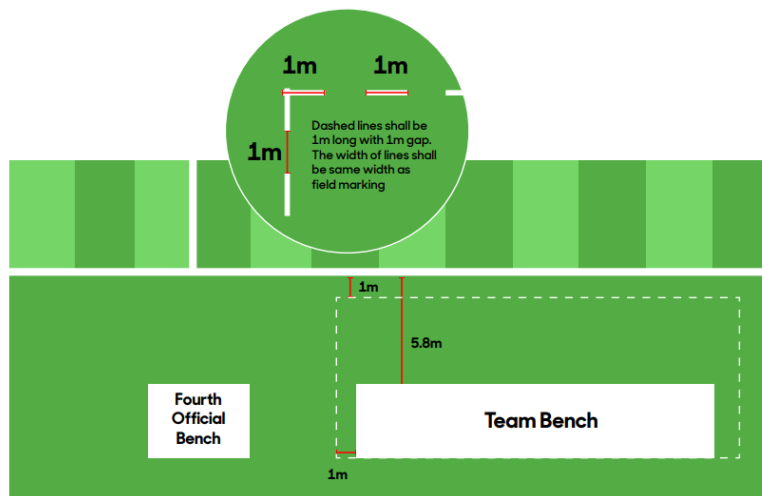

8.8.1. De onderstaande afbeelding toont het ideale diagram van de technische zone en de omliggende gebieden wanneer Camera 3 zich bevindt tegenover de bank van de vierde official en het Referee Review Area (RRA). Dit diagram is de secundaire optie en mag alleen worden gebruikt in stadions waar de hierboven beschreven opstelling wegens ruimtebeperkingen niet mogelijk is.

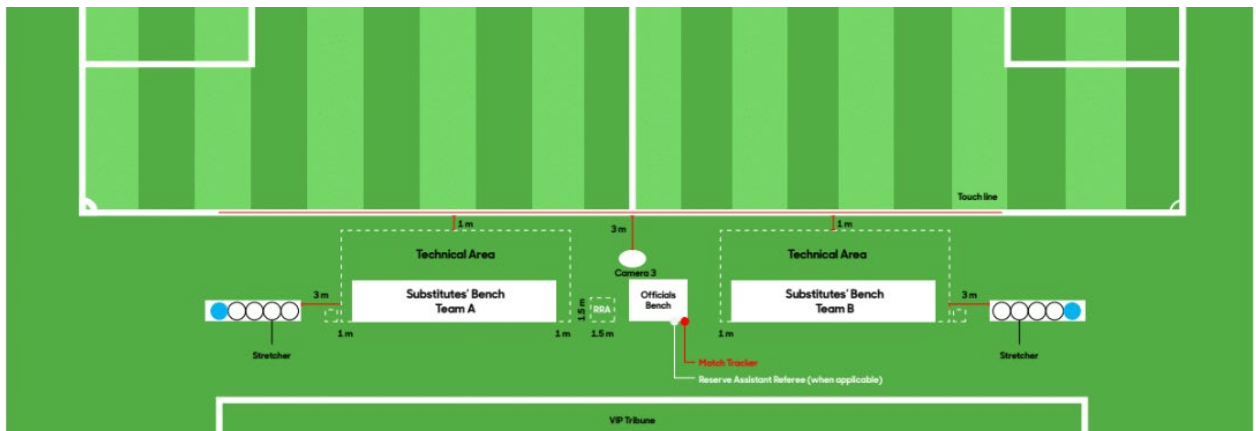

8.8.2. De onderstaande afbeelding toont het ideale en geprefereerde diagram van de technische zone en de omliggende gebieden wanneer Camera 3 zich naast de bank van de vierde official bevindt en het Referee Review Area (RRA) zich achter beide bevindt. Dit diagram is de voorkeursoptie en moet in alle stadions worden gebruikt (indien de ruimte dit toelaat).

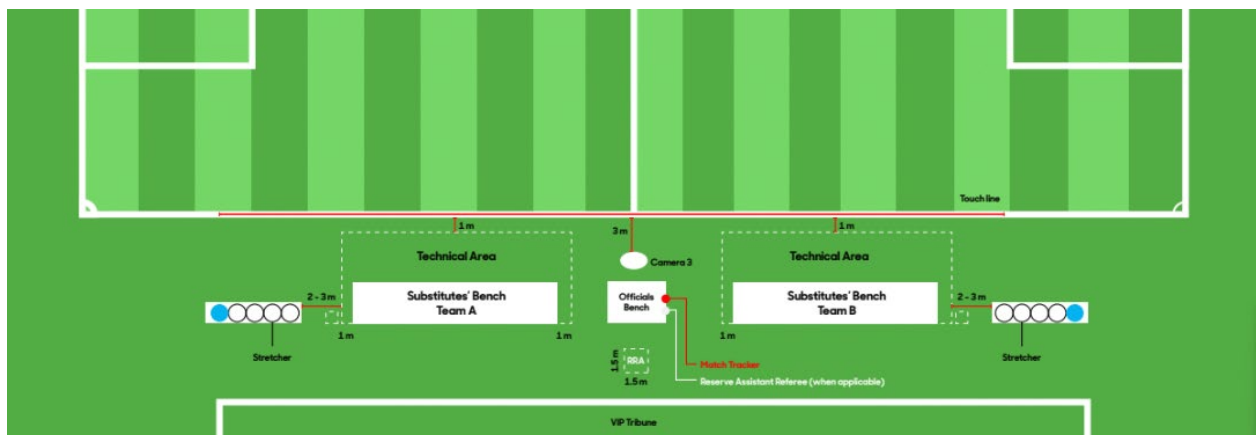


## 9. WARMING-UPZONES

9.1. Het opwarmingsgebied voor spelers op de bank tijdens wedstrijden moet een hulpruimte zijn achter elke doellijn of langs een van de zijlijnen het dichtst bij de bank van elk team, met hetzelfde oppervlak als het speelveld.

9.1.1. Als het opwarmingsgebied zich aan de zijlijn bevindt, moet er voldoende ruimte zijn zodat spelers de assistent-scheidsrechter niet hinderen. Het opwarmingsgebied moet zich aan de buitenzijde van de bank van elk team bevinden, in de richting van de hoekvlag die het dichtst bij hun bank ligt.

9.1.2. Als het opwarmingsgebied zich aan de doellijn bevindt, moet er voldoende ruimte zijn zodat spelers de doelverdedigers of de media niet hinderen. Het opwarmingsgebied moet maximaal 3 m x 15 m zijn, zich achter de reclameborden langs de doellijn bevinden en niet verder reiken dan het doelgebied van 6 yard.

9.1.3. Deze opwarmingsgebieden kunnen worden gemarkeerd met een donkergroene kleur. Als dit gebied wordt gemarkeerd, moet dit gebeuren volgens hetzelfde patroon als de eerder getoonde technische zone – één (1) meter – 1 yard – streepjes gescheiden door één (1) meter – 1 yard – tussenruimtes.

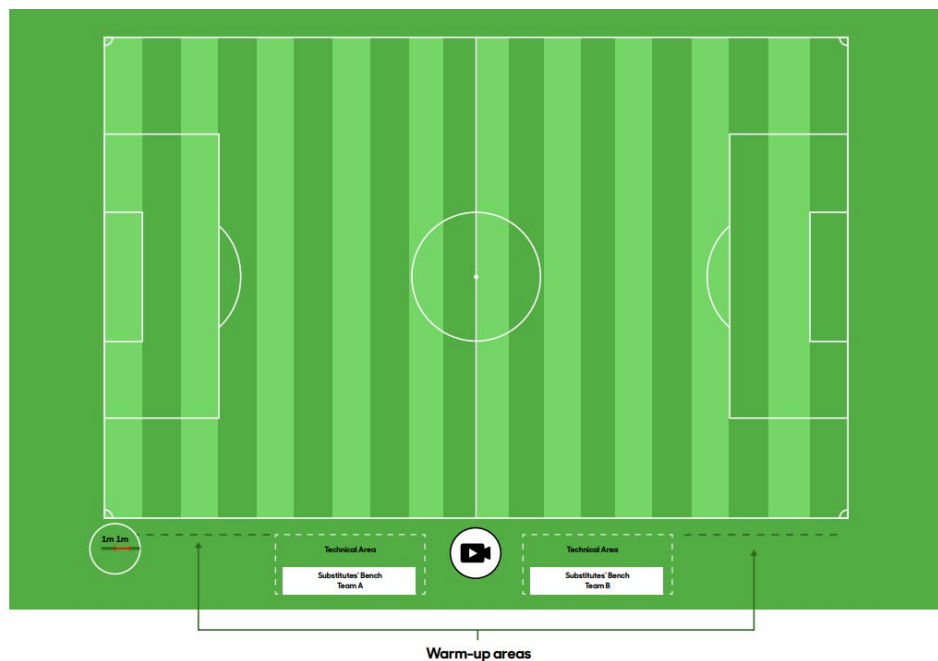

9.2. Binnenopwarmingsruimtes moeten zich in de nabijheid van de kleedkamers bevinden. Deze zijn belangrijk wanneer er dubbele wedstrijden plaatsvinden, zodat de teams voor de tweede wedstrijd voldoende tijd hebben om zich goed op te warmen. De ruimtes moeten geventileerd worden met frisse lucht of voorzien zijn van airconditioning en goed verlicht zijn met lampen die beschermd zijn tegen schade door voetballen. Binnenopwarmingsruimtes moeten een geschikte vloerbedekking hebben (bijv. gevoerd, antislipmateriaal, kunstgras of tapijt).

## **10.SPELERSTUNNEL**

- 10.1. Als het stadion een spelerstunnel heeft, moet deze minimaal vier meter en vijftig centimeter (4,50 m) breed zijn en minimaal twee meter en veertig centimeter (2,40 m) hoog.
- 10.2. Het punt waar de deelnemende spelers en wedstrijdofficials het speelveld betreden, moet worden beschermd door middel van een brandwerende telescopische tunnel die ver genoeg het speelveld in reikt om het risico op ietsel voor de deelnemers te voorkomen door voorwerpen die door toeschouwers worden gegooid.
- 10.3. Dergelijke telescopische tunnels moeten in staat zijn zich snel uit te schuiven of te sluiten, zodat ze tijdens de wedstrijd kunnen worden gebruikt wanneer een speler het veld betreedt of verlaat, zonder langdurige belemmering van het zicht te veroorzaken.
- 10.4. De vloer van de gangen moet gemaakt zijn van, of bedekt zijn met, antislipmateriaal. Er mag geen mogelijkheid zijn voor publiek om met deze gangen te interfereren. Idealiter bevindt zich, vlak bij het punt waar de kleedkamergang of tunnel uitkomt op het speelveld, een kleine sanitaire ruimte met een toilet en wastafel voor degenen die zich op het speelveld bevinden.

## **11.RECLAMEBORDEN RONDOM HET SPEELVELD**

- 11.1. Reclameborden moeten voldoen aan de lokale voorschriften met betrekking tot noodtoegangen. Inklapbare borden of poorten moeten worden voorzien waar dit vereist is. De minimale afstand tussen de grenslijnen van het speelveld en de reclameborden moet drie (3) meter zijn vanaf de zijlijnen en vijf (5) meter vanaf de doellijnen, met de mogelijkheid om naar de hoekvlaggen toe te lopen tot een minimum van drie (3) meter.
  - 11.1.1. Achter de reclameborden moet extra ruimte beschikbaar zijn voor fotografen, omroepcamera's, ballenjongens, beveiligingspersoneel, mogelijke warming-ups van teams, enzovoort.
- 11.2. Onder geen beding mogen reclameborden:
  - 11.2.1. Zich bevinden op plaatsen waar zij een gevaar kunnen vormen voor spelers of officials. Bovendien mag de afstand tussen de borden en het speelveld niet minder dan drie (3) meter bedragen;
  - 11.2.2. Worden geplaatst op een positie of van een vorm of materiaal zijn dat gevaarlijk kan zijn voor spelers. Bijvoorbeeld: draaiende borden of LED-borden moeten worden aangedreven door een spanningsniveau dat geen schade kan veroorzaken aan de wedstrijddeelnemers;
  - 11.2.3. Worden geplaatst op een positie die de toeschouwers zou kunnen hinderen bij een noodonttruiming richting het speelveld;
  - 11.2.4. Zodanig worden geplaatst dat ze het zicht belemmeren van personen in de technische zone.

- 11.3. De LED-borden moeten op een manier worden bediend die geen afleiding veroorzaakt voor spelers, scheidsrechters, toeschouwers en televisiekijkers. Alle blootgestelde scherpe randen en hoeken die een gevaar kunnen vormen voor spelers en officials, moeten worden afgedekt met geschikte bescherming.

## 12.SCHIJNWERPERS

- 12.1. Een stadion dat gebruikt wordt voor avondwedstrijden moet uitgerust zijn met een verlichtingssysteem dat voldoet aan een minimale vereiste van "1.000 verticale EV LUX". Daarnaast moet de lichtuniformiteit op het speelveld een verhouding hebben van 1,4:1.
- 12.2. Terminologie:
- 12.2.1. Hoofdcamera-verlichtingssterkte (Ev): Meting van de verticale verlichtingssterkte in de richting van de hoofdcamerapositie. De berekening gebeurt op basis van de lichtmeter die loodrecht op de zijlijn is gericht onder een hoek van zestig (60) graden, op één (1) meter boven het speeloppervlak.
  - 12.2.2. Eindcamera-verlichtingssterkte (Ev): Meting van de verticale verlichtingssterkte in de richting van de eindcamerapositie. De berekening gebeurt op basis van de lichtmeter die loodrecht op de doellijn is gericht onder een hoek van zestig (60) graden, op één (1) meter boven het speeloppervlak.
  - 12.2.3. Gemiddelde verlichtingssterkte (Eh-avg of Ev-avg): Het rekenkundige gemiddelde van de horizontale of verticale verlichtingssterkte van een reeks meetpunten over een bepaald gebied.
  - 12.2.4. Maximale verlichtingssterkte (Eh-max of Ev-max): De hoogste geregistreerde horizontale of verticale waarde binnen een reeks meetpunten.
  - 12.2.5. Minimale verlichtingssterkte (Eh-min of Ev-min): De laagste geregistreerde horizontale of verticale waarde binnen een reeks meetpunten.
  - 12.2.6. Maximaal tot minimaal (Eh of Ev): De verhouding tussen de maximale en minimale meting.
  - 12.2.7. Gemiddeld tot minimaal (Eh-avg of Ev-avg): De verhouding tussen de gemiddelde horizontale of verticale meting en de minimale horizontale of verticale meting.
  - 12.2.8. Uniformiteitsgradiënt (UG): Een maat voor de snelheid waarmee de verlichtingssterkte verandert, uitgedrukt als de verhouding tussen de verlichtingsniveaus van aangrenzende meetpunten op een uniform raster.

### 12.3. Lichtvereisten

| <i>Berekeningsmat-<br/>rix</i> | <i>Gemiddelde (lux)</i> | <i>Maximum-<br/>/minimumverhouding</i> | <i>Gemiddelde/minimu-<br/>mverhouding</i> | <i>Uniformity<br/>Gradient</i> |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Hoofd TV (Ev)                  | 1000                    | 2:1                                    | 1.4:1                                     | 1.4:1                          |
| Eind TV (Ev)                   | 800                     | 2:1                                    | 1.5:1                                     | 1.4:1                          |

Algemene opmerkingen:

- De bovenstaande verlichtingswaarden zijn minimale onderhoudsnormen.
- De aanvangsniveaus moeten hoger zijn dan aangegeven om rekening te houden met licht- en vuilafname. De niveaus moeten 1,4 keer hoger zijn voor metaalhalidelampen en 1,05 keer hoger voor LED-verlichting.
- De kleurweergave-index (CRI) van de lichtbron moet  $\geq 65$  zijn.
- De kleurtemperatuur van de lichtbron moet  $\geq 4200$  Kelvin zijn.
- De verlichtingswaarden moeten gedurende 10 jaar constant blijven.
- De verblindingswaarde (Glare Rating) mag niet hoger zijn dan 50 GR.

12.4. Om te garanderen dat de wedstrijd kan doorgaan in geval van een stroomstoring, moet er een onafhankelijk noodstroomstelsel aanwezig zijn.

12.4.1. Het gastteam moet de details van de noodverlichtingsbron (bijv. vertragingstijd en luxniveau) aan Concacaf verstrekken.

12.4.2. Concacaf kan vragen om een verlichtingscertificaat. Dit certificaat moet worden afgegeven door een erkend verlichtingsbedrijf en geldig zijn voor de duur van de competitie.

12.4.3. Indien het stadion niet beschikt over een generator of een onafhankelijk noodstroomstelsel, moet de Gastlidorganisatie (HMA) of de lokale club schriftelijk een uitzondering aanvragen bij Concacaf voor de betreffende competitie.

12.5. De correcte plaatsing van een lichtsensor (fotocel) op basis van de vereiste meting is te zien in Diagram A hieronder. Daarnaast wordt de verlichtingssterkte getest op een raster van 10m x 10m dat gelijkmatig over het speelveld is verdeeld, zoals weergegeven in Diagram B. Het minimumaantal testpunten dat vereist is, bedraagt zevenenzeventig (77). De metingen worden uitgevoerd één (1) meter boven het speelloppervlak.

Diagram A - Verticale meting


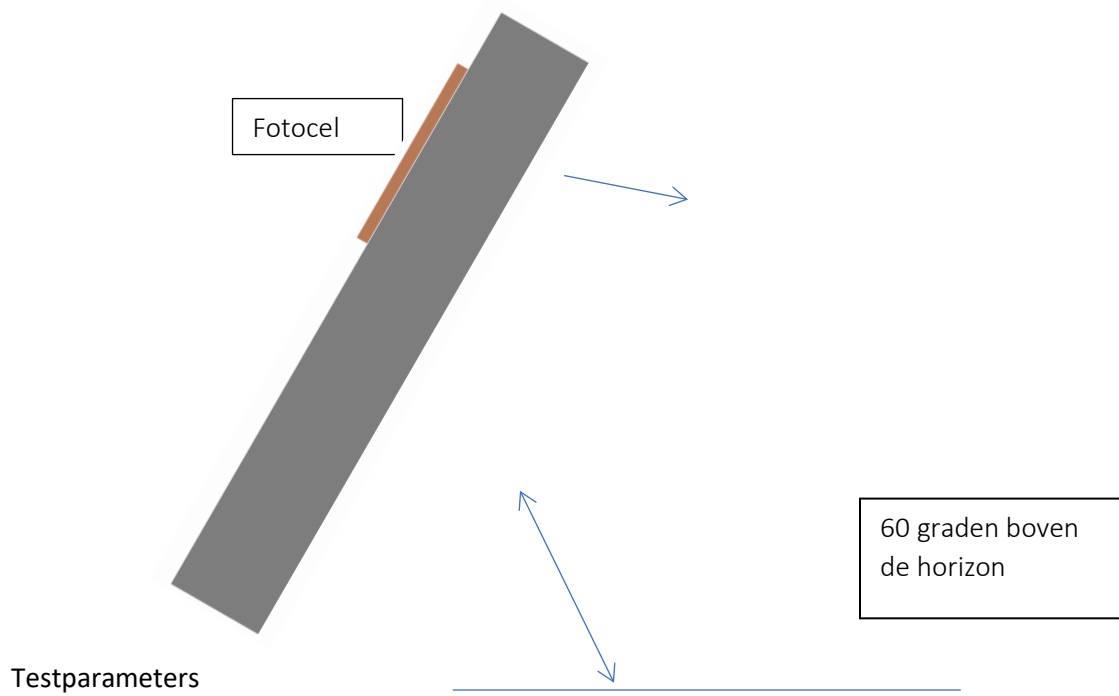


Diagram B - Locatie van testpunten verdeeld over het speelveld:

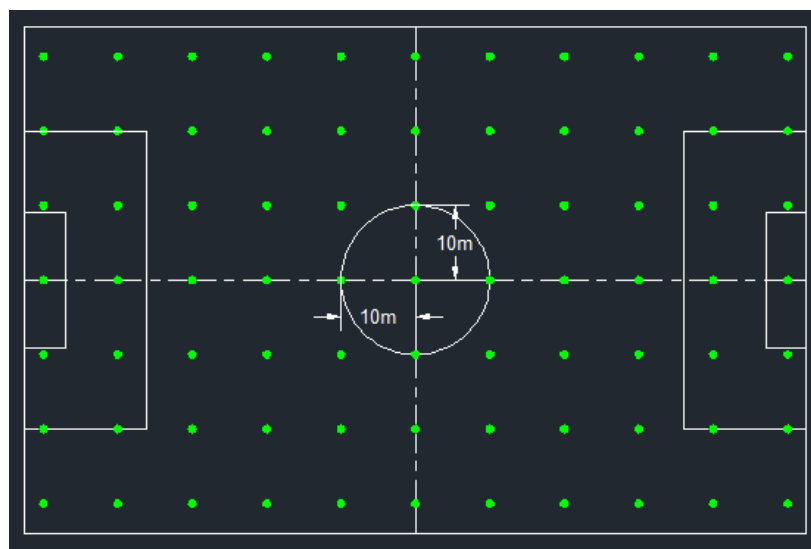

## **13.KLOKKEN, SCOREBORD EN VIDEOSCHERMEN**

- 13.1. Stadions moeten beschikken over een klok die de speeltijd tijdens de wedstrijd weergeeft.
- 13.2. De tijd moet lopen van nul (0) tot vijfenveertig (45) minuten tijdens de eerste helft en van vijfenveertig (45) tot negentig (90) minuten tijdens de tweede helft.
  - 13.2.1. Indien er verlenging wordt gespeeld, moet de tijd lopen van negentig (90) tot honderd en vijf (105) minuten tijdens de eerste helft van de verlenging, en van honderd en vijf (105) tot honderdwtintig (120) minuten tijdens de tweede helft van de verlenging.
- 13.3. De tijd moet stoppen aan het einde van de reguliere speeltijd in elke helft (op respectievelijk vijfenveertig (45) en negentig (90) minuten). Deze bepaling geldt ook indien er verlenging wordt gespeeld (op vijftien (15) minuten van elke helft van de verlenging).
- 13.4. Stadions moeten beschikken over een scorebord dat te allen tijde de stand van de wedstrijd weergeeft.
- 13.5. Videoschermen moeten optimaal zichtbaar zijn voor alle toeschouwers en zich op een locatie bevinden die geen risico vormt voor de toeschouwers. Idealiter maakt het scherm deel uit van het omroepsysteem (PA-systeem) en moet het gebruikt worden om berichten weer te geven.
- 13.6. Delen van de videoschermen kunnen worden gebruikt voor het weergeven van berichten tijdens noodgevallen en moeten zijn aangesloten op elektrische systemen met een noodstroomvoorziening van drie uur in geval van een stroomstoring.
- 13.7. De locatie van deze videoschermen in het stadion moet zich bevinden in twee diagonaal tegenover elkaar liggende hoeken, of één achter elk doel. Ze kunnen worden geplaatst om open hoeken tussen de zij- en eindtribunes op te vullen. Ze kunnen ook boven op of hangend aan een tribunedak worden geplaatst.
- 13.8. Een schone feed moet worden gebruikt in het geval dat videoschermen livebeelden van de wedstrijd tonen.

## **14.CONTROLEKAMER / COMMANDOCENTRUM**

- 14.1. Stadions moeten beschikken over een controlekamer met een televisiebewakingssysteem en beeldschermen die een volledig overzicht garanderen van de omgeving binnen het stadion, waaronder maar niet beperkt tot de ingangen en de publiekszones.
- 14.2. De controlekamer moet zijn uitgerust met communicatiefaciliteiten om de coördinatie van noodsituaties of incidenten te ondersteunen en om de openbare orde te bewaken.
- 14.3. Een vertegenwoordiger van Concacaf moet toegang krijgen tot de controlekamer om de communicatie tussen het stadion, alle betrokken partijen en de teamvertegenwoordigers te vergemakkelijken.



## 15. VLAGGENMASTEN


- 15.1. Stadions moeten zijn uitgerust met ten minste vijf (5) vlaggenmasten binnen het stadionterrein en/of voorzieningen om vlaggen op te hangen volgens de instructies van Concacaf. Het aantal vlaggenmasten en/of beschikbare plaatsen in de dakconstructie wordt bepaald door Concacaf op basis van het competitieformat.
- 15.2. Als alternatief mogen stadions vlaggen digitaal weergeven op schermen of andere elektronische apparaten, zolang aan alle onderstaande criteria wordt voldaan:
  - 15.2.1. De digitale vlaggen moeten minimaal 1,5 meter hoog en 2,4 meter breed zijn.
  - 15.2.2. De digitale vlaggen moeten altijd zichtbaar zijn vanaf 3 uur vóór de aftrap tot na afloop van de wedstrijd, tenzij anders bepaald door Concacaf.
  - 15.2.3. Bij dubbele wedstrijden mogen de vlaggen van de teams uit de eerste wedstrijd worden vervangen door de vlaggen van de teams uit de tweede wedstrijd zodra de eerste wedstrijd is afgelopen..

## 16.VIDEOSCHEIDSRECHTER (VAR)

Indien een competitie het gebruik van de Video Assistant Referee (VAR) op locatie vereist:

- 16.1. Er moet een beveiligde Video Operations Room (VOR) beschikbaar zijn. Dit moet een speciale ruimte zijn binnen het uitzendterrein om de mobiele uitzendwagen te huisvesten die wordt gebruikt voor VAR-operaties.
- 16.2. Wanneer een ruimte binnen het stadion nodig is voor de VAR/VOR-installatie, moet de locatie een ruimte bieden die voldoet aan de volgende minimale specificaties:
  - 16.2.1. Afmetingen van de kamer: 4 meter (lengte) x 2,5 meter (breedte) x 3 meter (hoogte);
  - 16.2.2. Eén tafel van 1,9 meter x 0,5 meter x 0,8 meter;
  - 16.2.3. Drie standaardstoelen.
- 16.3. Vereisten voor stroomvoorziening
  - 16.3.1. Het VAR-bedieningsgebied moet zijn uitgerust met een elektrische schakelaar van 30 ampère, ondersteund door een UPS-eenheid met een minimale capaciteit van 1500VA / 900W, om een stabiele en ononderbroken stroomvoorziening tijdens de wedstrijdoperaties te garanderen.
- 16.4. De VOR moet voorzien zijn van goede verlichting en werkende airconditioning of ventilatoren.
- 16.5. Er moet een Referee Review Area (RRA) beschikbaar zijn. De RRA moet aan de volgende vereisten voldoen:
  - 16.5.1. Een vlak gebied nabij de bank van de vierde official moet exclusief beschikbaar zijn.
  - 16.5.2. Twee (2) stroomaansluitingen van 110v of 220v op de positie van de RRA-monitor binnen 20m van het VAR-bedieningsgebied, zowel verbonden met het TV OB-compound van het stadion als met de veldzijde van de RRA.
  - 16.5.3. Optische vezel van cabine naar veldzijde: minimaal 4 aders.

- 16.6. De RRA moet de gestreepte lijnen moeten 30 cm – 12 in – lang zijn met tussenruimtes van 30cm – 12 in. De breedte van de lijn moet gelijk zijn aan die van de veldmarkeringen.

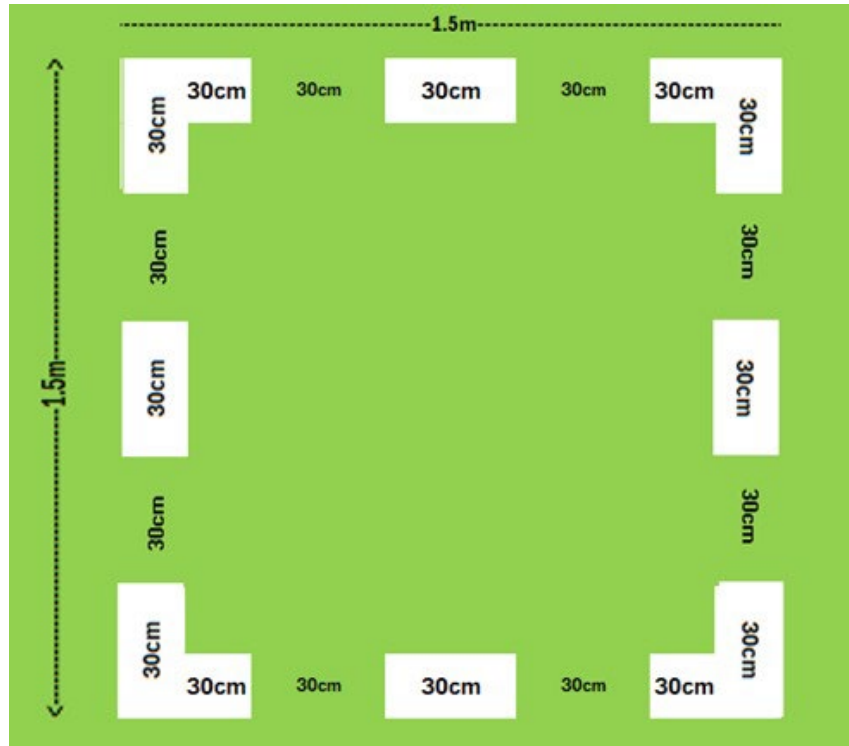

*Voorbeeld van een RRA met een piramide*



- 16.7. Er moet een reserve RRA (Referee Review Area) beschikbaar zijn, die aan dezelfde voorwaarden voldoet als vermeld in de bovenstaande secties.
- 16.8. Alle veldmarkeringen moeten opnieuw geschilderd en beschikbaar zijn vóór locatiebezoeken en tests, om de virtuele buitenspel-lijnmodellering van het stadion mogelijk te maken.
- 16.9. Het stadion moet beschikbaar zijn voor technologische tests vanaf twee weken vóór de aftrap tot uiterlijk zes uur vóór de aftrap. De VOR en de RRA moeten volledig operationeel zijn tijdens alle tests.
- 16.10. Er moet geschikte data- en overdrachtsconnectiviteit beschikbaar zijn om tabletwaarschuwingen en beoordelingsmeldingen in het stadion en voor uitzending mogelijk te maken.
- 16.11. Er moet een videoscherm aanwezig zijn in het stadion.
  - 16.11.1. Als er een videoscherm aanwezig is, moet toegang tot en vanuit de bedieningsruimte van het videoscherm worden verleend.

## VOORZIENINGEN VOOR TEAMOFFICIALS EN CONCACAF DELEGATIE

# GOLD CUP



## VOORZIENINGEN VOOR DE TEAMOFFICIALS- EN CONCACAF-DELEGATIE

### 17.KLEEDKAMERS TEAM

- 17.1. Stadions moeten een directe, privé en beveiligde zone garanderen die toegankelijk is voor team-bussen, auto's en ambulances, vanwaar de officiële teamdelegatie het stadion veilig kan betreden of verlaten — afgeschermd van het publiek, de media en onbevoegden.
- 17.2. Toegangswegen die uitsluitend voor teams zijn bestemd, mogen worden gedeeld met de wedstrijdofficials.
- 17.3. Stadions moeten beschikken over minimaal twee (2) hoofdkleedkamers voor teams van gelijke grootte en comfort, om te garanderen dat het stadion kan worden gebruikt als een neutrale locatie voor een competitie waarin de organisator beide teams gelijke faciliteiten moet bieden.
  - 17.3.1. Voor 'double-header'-wedstrijden wordt aanbevolen dat elk stadion ten minste vier (4) teamkleedkamers van gelijke grootte en comfort heeft.
- 17.4. Idealiter bevinden de kleedkamers zich aan dezelfde zijde als de hoofdtribune. Deze ruimtes moeten goed geventileerd zijn met frisse lucht, voorzien van airconditioning of centrale verwarming (indien de weersomstandigheden dat vereisen), een antislipvloer hebben die gemakkelijk te reinigen is, en helder verlicht zijn.
- 17.5. Elke teamkleedkamer moet minimaal uitgerust zijn met:
  - 17.5.1. Zes (6) werkende douches, vier (4) wastafels, vier (4) urinoirs en vier (4) toiletten met zitvoorziening. De minimumvereisten voor elk onderdeel worden vastgelegd in het MOU of de reglementen van de betreffende competitie.
  - 17.5.2. Een ruimte die plaats biedt aan:
    - 17.5.2.1. De volledige officiële delegatie volgens het Memorandum of Understanding (MOU) of de competitie-reglementen van de betreffende competitie. Het wordt echter sterk aanbevolen dat elke kleedkamer plaats biedt aan ten minste 34 personen.
    - 17.5.2.2. Sportkleding en ophanginfrastructuur voor alle leden van de delegatie.
  - 17.5.3. Overige uitrusting en materialen, zoals een tactisch bord met uitwisbare stiften en wissers, een koelkast of koelbox, één (1) massagetafel, noodverlichting, één (1) vuilnisbak, één (1) tafel en voldoende stopcontacten, zoals vastgelegd in het MOU of de reglementen van de betreffende competitie.

## **18.KLEEDKAMER SCHEIDSRECHTERS**

- 18.1. Stadions moeten directe, privé en beveiligde toegang garanderen van de afzetzone voor scheidsrechters naar de kleedkamer(s) van de scheidsrechters en van deze kleedkamer(s) naar het speelveld.
- 18.2. Stadions moeten over aangewezen looproutes beschikken die specifiek bestemd zijn voor de verplaatsingen van de wedstrijdofficials in en rond het stadion, om hun veiligheid vanaf aankomst tot vertrek te allen tijde te waarborgen.
- 18.3. Idealiter bevinden de kleedkamers zich aan dezelfde zijde als de hoofdtribune. Deze ruimtes moeten goed geventileerd zijn met frisse lucht, voorzien van airconditioning en centrale verwarming (indien de weersomstandigheden dat vereisen), gemakkelijk te reinigen en antislipvloeren hebben, en helder verlicht zijn.
- 18.4. Stadions moeten beschikken over minimaal één (1) kleedkamer voor scheidsrechters.
  - 18.4.1. Voor “double-header”-wedstrijden wordt aanbevolen dat stadions minimaal twee (2) scheidsrechterskleedkamers van gelijke grootte en comfort hebben.
- 18.5. Elke scheidsrechterskleedkamer moet minimaal uitgerust zijn met:
  - 18.5.1. Eén (1) werkende douche, één (1) wastafel, één (1) toilet met zitvoorziening en één (1) grote vuilnisbak;
  - 18.5.2. Ruimte om minstens vijf (5) personen te laten zitten, inclusief één (1) tafel, vijf (5) stoelen en faciliteiten om sportkleding op te hangen voor alle personen;
  - 18.5.3. Eén (1) koelkast of koelbox.

## **19.KANTOORRUIMTE EN VERGADERZALEN**

- 19.1. Een stadion moet beschikken over minimaal één (1) ruimte die is toegewezen als kantoorruimte voor Concacaf-functionarissen, met zitruimte voor ten minste vier (4) personen en één (1) tafel met plaats voor vier (4) stoelen. Er moet toegang zijn tot een toilet in de nabijheid van dit kantoor.
- 19.2. De Concacaf-kantoorruimte moet uitgerust zijn met:
  - 19.2.1. Een breedband-internetverbinding van minimaal 20 MB. De internetverbinding moet snel en stabiel zijn, draadloos of bekabeld, en voldoende capaciteit hebben voor maximaal tien (10) apparaten;
  - 19.2.2. Toegang tot één (1) printer, inclusief alle benodigde verbruiksartikelen (zoals onbeperkt papier, toner en inktcartridges);

- 19.2.3. Toegang tot één (1) kopieerapparaat, inclusief alle benodigde verbruiksartikelen (zoals onbeperkt papier, toner en inktcartridges).
- 19.3. De Concacaf-kantoorruimte moet gemakkelijk toegankelijk zijn en zich in de nabijheid van de kleedkamers van de teams en het speelveld bevinden.
- 19.4. Alle ruimtes moeten voorzien zijn van airconditioning en/of voldoende verwarming, afhankelijk van de weersomstandigheden.
- 19.5. Alle ruimtes moeten voldoende stopcontacten en noodverlichting hebben.
- 19.6. Alle ruimtes moeten zich bevinden in een gebied dat beschermd is tegen het publiek en de media.
- 19.7. Concacaf behoudt zich het recht voor om de vereisten voor de Concacaf-kantoorruimte aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht..

## **20.OPSLAGFACILITEITEN**

- 20.1. Het wordt aanbevolen dat stadions minimaal een (1) opslagruimte hebben met een oppervlak van tien vierkante meter (10 m<sup>2</sup>) die beveiligd kan worden en dichtbij het speelveld ligt.
- 20.2. Alle opslagruimtes dienen zich in een zone te bevinden die afgeschermd is van het publiek en de media.

## **21. ZITGEDEELTE CONCACAF-WEDSTRIJD COMMISSARIS (MC) EN CONCACAF-SCHEIDSRECHTERBEOORDELAAR (RA)**

- 21.1. Stadiums must have a covered area, with a minimum of three (3) seats, dedicated for to the Concacaf Match Commissioner and Concacaf Referee Assessor, in an area protected from the general public, VIP areas and media personnel. If possible, this area should be equipped with television monitor(s) to receive the live feed of the match being played.
- 21.2. The Concacaf Match Commissioner and Concacaf Referee Assessor seating area must be located centrally, as close to the halfway line as possible, and with easy access to the Field of Play and the competitions area.
- 21.3. The Concacaf Match Commissioner and Concacaf Referee Assessor area must be equipped with:
- 21.3.1. Tables and chairs;
- 21.3.2. Power sockets;
- 21.3.3. Wireless broadband internet connection of at least 210 MB.

- 21.4. Concacaf may amend these requirements in the event the tournament requires additional officials and/or individuals.

## **22. KLEEDRUIMTE JONGERENPROGRAMMA**

- 22.1. Er moet een kleedkamer voor vrijwilligers beschikbaar zijn voor minimaal dertig (30) personen (tenzij anders bepaald voor een specifieke competitie). Deze ruimte moet gemakkelijk toegang bieden tot het speelveld. Een ruimte in de buurt van de servicetunnel is ideaal, zodat de ballenjongens, vlaggendragers en andere vrijwilligers niet door het gebied hoeven te gaan dat wordt gebruikt door de wedstrijdofficials en spelers. De ruimte moet voorzien zijn van een zitgedeelte.
- 22.2. Deze locatie moet beschikken over sanitaire voorzieningen (of zich in de nabijheid daarvan bevinden) die door de kinderen kunnen worden gebruikt..

## VOORZIENINGEN VOOR UITZENDGERECHTIGDEN EN MEDIA



## **VOORZIENINGEN VOOR UITZENDGERECHTIGDEN EN MEDIA**

### **23. MEDIA-INGANG, BEDIENDE EN PARKEREN**

- 23.1. Stadions moeten beschikken over een geschikte mediatoegang. Deze mediatoegang mag niet worden gedeeld met het algemene publiek, spelers of officials.
- 23.2. Stadions moeten beschikken over een geschikt loket of een cabine voor mediatoegangspassen, bij voorkeur bij of in de buurt van de mediatoegang van het stadion. Dit gebied moet worden gebruikt voor het uitdelen van Concacaf-mediacredentials en hesjes aan goedgekeurde mediavertegenwoordigers. De locaties moeten zich inspannen om geaccrediteerde mediavertegenwoordigers op de wedstrijddag gratis parkeergelegenheid te bieden.

### **24. MEDIA TRIBUNE/PERSBOX**

- 24.1. Een passend aantal overdekte zitplaatsen moet beschikbaar worden gesteld voor geaccrediteerd personeel. Het gebied moet veilig zijn, centraal gelegen in de hoofdtribune of de tegenoverliggende tribune, met een duidelijk en onbelemmerd zicht op het volledige speelveld. Alle zitplaatsen met bureaus moeten zijn uitgerust met een stroomvoorziening en internetverbinding (bekabeld of via Wi-Fi). Daarnaast moeten zitplaatsen zonder bureau beschikbaar worden gesteld aan rechthebbenden en niet-rechthebbenden.

### **25. PERSCONFERENTIEZAAL**

- 25.1. Er moet een geschikte ruimte beschikbaar worden gesteld voor persconferenties, die voorzien is van de nodige technische infrastructuur en diensten, waaronder een tafel die groot genoeg is voor ten minste vier (4) personen, een cameraplatform, vier (4) microfoons met standaarden, luidsprekers, een schakeldoos, een stabiele en toegewijde internetverbinding die HD-livestreaming ondersteunt, en professionele verlichting.

### **26. MIXED ZONES**

- 26.1. Er moet een geschikte ruimte beschikbaar worden gesteld tussen de kleedkamers en het transportgebied van de teams (die niet toegankelijk is voor het publiek) voor de mixed zone-interviews. De mixed zone moet een fysieke afscheiding bevatten zodat spelers en coaches kunnen passeren zonder direct contact met rechthebbenden en mediapersoneel.
- 26.2. Het verdient de voorkeur om één enkele mixed zone te gebruiken voor alle deelnemende teams in plaats van afzonderlijke mixed zones..

### **27. WERKGEBIED FOTOGRAFEN**

- 27.1. Er moet een geschikte overdekte werkruimte nabij het speelveld beschikbaar worden gesteld

voor geaccrediteerde fotografen, voorzien van bureaus, stroomvoorziening en internet (bekabeld of Wi-Fi). Clubs en HMAs moeten ook een speciale Wi-Fi-verbinding aanbieden voor fotografen die werken in de werkzones rond het speelveld, met een minimumsnelheid van 20 MB.

## **28. FOTOGRAAFSPOSITIES OP HET VELD**

- 28.1. De posities voor fotografen bevinden zich achter de veldborden, langs de doellijn tussen de hoek van het speelveld en de rand van het 16-metergebied.
- 28.2. Gelabelde en genummerde stoelen moeten worden geplaatst voor fotografen.
- 28.3. Het aantal stoelen en de exacte positie worden bepaald op basis van het aantal geaccrediteerde fotografen en de beschikbare ruimte..

## **29. INTERNETVERBINDINGEN**

- 29.1. Stadions moeten stabiele wifi-internetverbindingen voorzien in alle gecontroleerde zones waar officiële media-activiteiten plaatsvinden. Deze verbindingen moeten exclusief bestemd zijn voor mediagebruik, met een wachtwoord beveiligd zijn en gratis beschikbaar worden gesteld.

## **30. CAMERAPOSITIES**

- 30.1. Het gastteam moet ruimte voorzien voor de installatie van uitzendfaciliteiten en de plaatsing van het minimum aantal cameraposities volgens de standaard van elke competitie. Ter verduidelijking: deze cameraposities moeten voldoen aan de minimeisen (d.w.z. het hoofdplatform van de camera moet zich in het midden van het veld bevinden, en de buitenspelcamera's moeten zich op één lijn bevinden met de ingang van het 16-metergebied). Indien nodig kan dit vereisen dat stoelen worden verwijderd of geblokkeerd, zelfs als dit de ticketverkoop vermindert.
- 30.2. Alle cameraposities moeten een onbelemmerd zicht hebben op het speelveld.
- 30.3. In sommige gevallen kunnen de cameraposities voor internationale wedstrijden verschillen van die gebruikt bij nationale competities. Het stadion moet voldoen aan eventuele aanpassingen die door Concacaf worden gevraagd.
- 30.4. Als cameraposities enkel toegankelijk zijn via een lift, kraan of schaarlift, moet het stadion, de gastbond of de club er één voorzien op MD-1.
- 30.5. Door technologische vooruitgang kan nieuwe camera-apparatuur worden ontwikkeld die nieuwe posities in een stadion vereist. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en veiligheidsomstandigheden kunnen dergelijke cameraposities door Concacaf geval per geval worden goedgekeurd, in overleg met de uitzendrechthouder(s) en het gastteam.

## **31. COMMENTAARPOSITIES (RADIOCABINES)**

- 31.1. Stadions moeten geschikte ruimtes voorzien met een onbelemmerd uitzicht over het volledige speelveld, die gebruikt kunnen worden als commentaarposities. Het aantal vereiste commentaarposities zal per competitie variëren.
  - 31.1.1. Als er geen specifieke ruimte beschikbaar is, mag een privéruimte die gescheiden is van toeschouwers en niet-geaccrediteerde personen worden gebruikt als commentaarpositie, mits goedkeuring van Concacaf.
- 31.2. De commentaarpositie moet zich aan dezelfde zijde bevinden als de hoofdcamerapositie.
  - 31.2.1. Idealiter moet er voldoende ruimte zijn om minimaal twee (2) commentatoren per positie te huisvesten, met een minimale breedte van 180 cm; de tafelhoogte moet ongeveer 75 cm zijn en de diepte 50 cm. Er moet toegang zijn aan beide zijden en achter de stoelen, zodat de andere commentatoren zich gemakkelijk naar hun positie kunnen verplaatsen.
  - 31.2.2. Idealiter moeten de commentaarposities televisie-monitors hebben met de live-uitzending van de gespeelde wedstrijd.
- 31.3. Elke camerapositie moet beschikken over stopcontacten en telefoonpoorten die kunnen worden aangesloten op IDD/ISDN en ADSL. Idealiter moeten ADSL-lijnen een minimale uploadsnelheid van 50 MB/sec, een downloadsnelheid van 50 MB/sec, een RJ45-aansluiting en open poorten hebben.
- 31.4. Tenzij anders bepaald in een specifieke competitie, vereisen alle internationale wedstrijden en competities een symmetrische bandbreedte van 100 Mbps in de TV-zone en 20 Mbps op het speelveldniveau voor uitzenddoeleinden.
- 31.5. Idealiter moet er een hoofd- en noodstroomvoorziening aanwezig zijn in de uitzendzone en op het speelveldniveau voor de uitzendvereisten.
- 31.6. Concacaf behoudt zich het exclusieve recht voor om de verdeling van de cabines en posities te bepalen..

## **32. UITZENDSTUDIO'S**

- 32.1. Idealiter moeten stadions ruimte voorzien voor binnenstudio's met een minimale afmeting van vijf (5) meter lang, vijf (5) meter breed en twee komma drie (2.3) meter hoog, met zicht op het volledige speelveld.

## **33. TV-TERREIN**

- 33.1. Stadions moeten een duidelijke, stevige, vlakke en veilige parkeerzone voorzien (bekend als de \*Broadcast Compound\*) voor de productievoertuigen van de omroep — waaronder OB-

wagens, ondersteunende vrachtwagens, generatoren, satelliet-uplinkvoertuigen, grafische wagens, VAR-wagen en alle andere technische of ondersteunende voertuigen die nodig kunnen zijn.

- 33.1.1. Het satelliet-uplinkgebied moet een breed, onbelemmerd zicht naar het oosten en zuiden hebben voor satelliettoegang.
- 33.1.2. Een locatie, bij voorkeur een kamer (of tent), moet beschikbaar zijn voor maaltijden voor de televisietechnische ploeg (indien vereist).
- 33.1.3. Een gekoelde kantoorruimte of een grote ruimte (40' bij 8') kan vereist zijn op de eerste verdieping van het stadion, in het geval dat de uitzending geproduceerd wordt via een "Fly Pack"-systeem in plaats van productievoertuigen. Zo'n kantoor moet directe toegang hebben (via raam of deur) tot de satelliet-uplink(s).
- 33.1.4. Minstens twee (2) vaste telefoonlijnen met koperen bekabeling moeten beschikbaar zijn. Elke lijn moet internationale oproepen kunnen uitvoeren.
- 33.1.5. Een toegewijde breedbandinternetverbinding moet beschikbaar zijn op de locatie van de productiewagen of de "Fly Pack"-opstelling, bestaande uit twee types. Eén Wi-Fi-verbinding met een minimale snelheid van 30 Mb. Één symmetrische internetlijn met minimaal 200 Mb downloadsnelheid en 200 Mb uploadsnelheid.
- 33.1.6. Een gekoelde kantoorruimte (10' bij 10') kan vereist zijn als \*production-booking office\*. De ideale locatie voor deze ruimte is zo dicht mogelijk bij de TV-compound. Dit kantoor moet een tafel en minstens drie stoelen bevatten.
- 33.2. Stadions moeten toegang bieden tot de hoofd- en noodstroomgenerator voor de Broadcast Compound of de omroep toestaan eigen generatoren te gebruiken (indien het stadionbeleid dit toestaat), bijvoorbeeld voor uplink of productievoertuigen.
- 33.3. Parkeerpassen per opbouwdag moeten worden voorzien voor de productie van de uitzending, zoals bepaald door Concacaf per competitie.
- 33.4. Het wordt aanbevolen dat stadions 24 uur per dag beveiliging voorzien voor de Broadcast Compound en/of het kantoor dat gebruikt wordt voor "Fly Pack"-productie, vanaf het moment dat het eerste productieapparaat aankomt tot het laatste wordt verwijderd.

## **34. BEKABELING**

- 34.1. Stadions moeten volledige toegang verlenen tot de bekabeling zonder kosten voor de televisieproductieploeg, of toegang bieden tot de bekabeling indien het stadion reeds is voorzien van kabels/glasvezel voor televisieproductie.
- 34.2. Kabels mogen geen obstakel vormen of enig veiligheidsrisico opleveren voor personen. Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat kabels binnen het stadion en

in de omgeving van het speelveld zo min mogelijk hinder veroorzaken.

- 34.3. Waar nodig moeten kabelbruggen, kabelafdekkingen, kabelhaken of andere middelen worden gebruikt om de kabels veilig en stevig te plaatsen..

## **35. STROOM EN VERLICHTING**

- 35.1. Elektriciteit moet kosteloos worden verstrekt door het Gastteam aan Concacaf of de Uitzendpartner, zodat werkzaamheden in en rond het stadion vóór en na de wedstrijd kunnen worden uitgevoerd.
- 35.2. De stadionverlichting moet in staat zijn om minimaal vier (4) uur onafgebroken te blijven branden, ongeacht het tijdstip van de dag. De volledige verlichtingssterkte moet ingeschakeld zijn vanaf één (1) uur vóór zonsondergang (of één (1) uur vóór de aftrap, afhankelijk van wat eerder is) en tot ten minste één (1) uur na het laatste fluitsignaal. Daarna kan het niveau worden teruggebracht tot “werkverlichting” voor een periode van minimaal twee (2) uur.

## **36. PARKEERTERRAIN VOOR ONTVANGENDE OMROEPORGANISATIE**

- 36.1. Stadions moeten parkeerkaarten voorzien voor exclusief gebruik door Concacaf, de Gastomroep en de Uitzendrechthouders. Deze parkeerruimte moet van voldoende grootte zijn om de technische voertuigen van de Gastomroep en de Uitzendrechthouders te kunnen accommoderen.
- 36.2. Alle parkeerplaatsen voor de Gastomroep moeten worden toegewezen op voorkeurslocaties die zich naast of zo dicht mogelijk bij de werkruimte van de Gastomroep bevinden en directe toegang tot dat gebied bieden.
- 36.3. Wanneer de fysieke configuratie van een stadion dergelijke parkeerruimte niet toelaat, moet een speciaal aangewezen afzetpunt voor apparatuur en personeel van de Uitzendrechthouders worden ingericht, zo dicht mogelijk bij de stadioningang..



## VOORZIENINGEN VOOR EERSTE HULP EN MEDISCHE/DOPINGRUMTE

## **VOORZIENINGEN VOOR EERSTE HULP EN MEDISCHE/DOPINGRUIMTE**

### **37. MEDISCH CENTRUM TOESCHOUWERS**

37.1. Stadions moeten uitgerust zijn met een medische post voor toeschouwers om medische zorg te verlenen, volledig voorzien van eerstehulpvoorzieningen die zijn goedgekeurd door de bevoegde lokale autoriteiten. Idealiter is er minimaal één (1) medische post voor toeschouwers per stadionsectie, maar het aantal, de grootte en de locatie van deze ruimtes moeten worden overeengekomen in overleg met de lokale gezondheidsautoriteiten. Er moet ruimte zijn voor het veilig opslaan van defibrillatoren op goed toegankelijke locaties, gelijkmatig verspreid over het stadion. Scenario's voor het omgaan met een massale ramp worden gezamenlijk ontwikkeld door de lokale autoriteiten en het stadionbeheer.

37.1.1. Tijdelijke medische posten voor elke wedstrijd zijn toegestaan, mits ze volledig zijn uitgerust met eerstehulpvoorzieningen die zijn goedgekeurd door de bevoegde lokale autoriteiten.

37.2. Een medische post voor toeschouwers moet:

37.2.1. Gelegen zijn op een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor zowel toeschouwers als hulpdiensten, binnen en buiten het stadion;

37.2.2. Deuren en doorgangen hebben die breed genoeg zijn voor toegang met een brancard of rolstoel;

37.2.3. Beschikken over heldere verlichting, goede ventilatie, verwarming, airconditioning, stopcontacten, warm en koud water, drinkwater en sanitaire voorzieningen voor zowel mannen als vrouwen;

37.2.4. Wanden en vloeren (antislip) hebben die gemaakt zijn van glad en gemakkelijk te reinigen materiaal;

37.2.5. Een afgesloten glazen kast hebben voor medicijnen;

37.2.6. Opslagruimte hebben voor brancards, dekens, kussens en eerstehulpmaterialen;

37.2.7. Een telefoon hebben die interne en externe communicatie mogelijk maakt;

37.2.8. Duidelijk aangegeven zijn binnen en buiten het stadion.

### **38. MEDISCHE RUIMTE VOOR SPELERS**

38.1. Stadions moeten over een medische ruimte voor spelers beschikken voor elk team. Deze ruimte moet zich bevinden in of zo dicht mogelijk bij de kleedkamers van de spelers, in de nabijheid van het speelveld, met gemakkelijke en directe toegang voor noodvoertuigen en

hoofdingangen. De deuren en gangen die naar deze ruimte leiden, moeten breed genoeg zijn om toegang te bieden voor brancards en rolstoelen..

### 39. DOPINGCONTROLE


39.1. Stadions moeten een ruimte voorzien voor dopingcontroles, bestaande uit een wachtruimte, een werkruimte en een wasruimte, die allemaal aan elkaar grenzen.

39.1.1. De werkruimte moet een bureau, vier (4) stoelen en een gootsteen hebben.

39.1.2. Het toiletruimtegedeelte moet zich direct naast en met exclusieve directe toegang tot de werkruimte bevinden en plaats bieden aan twee (2) personen. De toilet- en sanitaire voorzieningen moeten bestaan uit één (1) toilet, één (1) wasbak en één (1) douche.

39.1.3. De wachtruimte moet zich direct naast de werkruimte bevinden, met voldoende zitplaatsen voor vier (4) personen, en uitgerust zijn met een koelkast of koelbox en een televisietoestel om de wedstrijd te kunnen volgen.

39.2. Idealiter bevindt deze ruimte zich in de nabijheid van de kleedkamers van de teams en scheidsrechters, en is ze ontoegankelijk voor het publiek en de media. Ze moet goed geventileerd zijn met frisse lucht, voorzien van airconditioning en centrale verwarming (indien vereist door de weersomstandigheden), een antislipvloer hebben die gemakkelijk te reinigen is, en helder verlicht zijn..

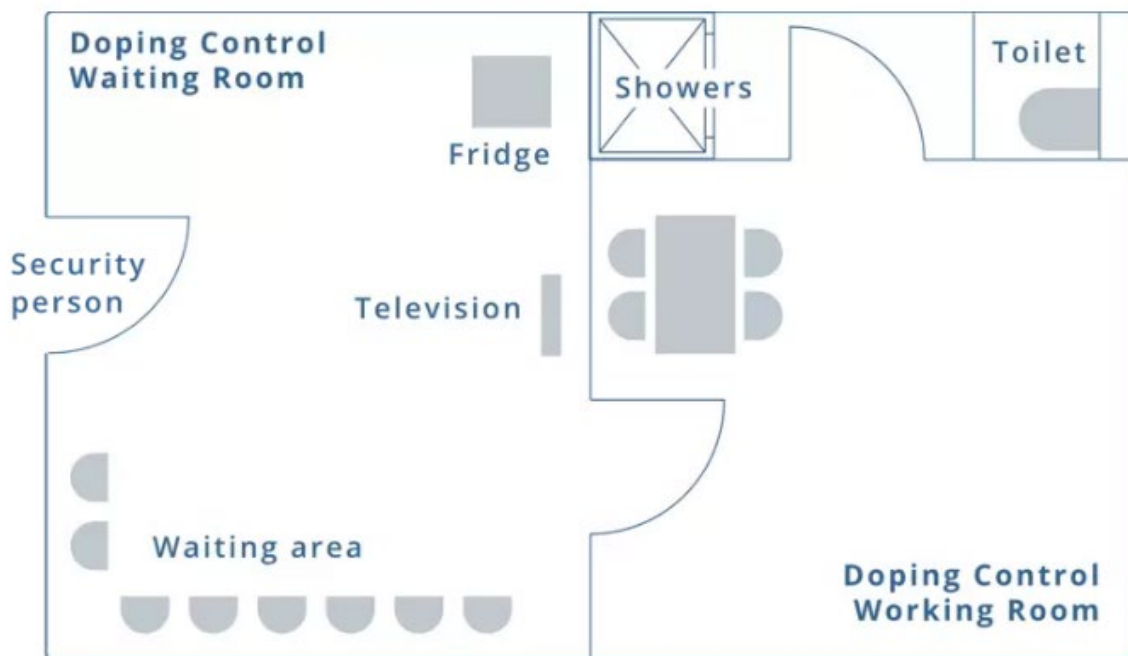



## VOORZIENINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS

## **VOORZIENINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS**

### **40. TRIBUNES**

- 40.1. Elke tribune binnen een stadion moet in staat zijn te worden onderverdeeld in afzonderlijke secties of vakken, elk met eigen toegangen, verfrissingspunten, toiletvoorzieningen en andere essentiële diensten.
  - 40.1.1. Doorzichtige afscheidingen die in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving en goedgekeurd zijn door de lokale autoriteiten, moeten worden gebruikt om de secties te verdelen.
  - 40.1.2. De afscheidingen moeten voorkomen dat toeschouwers zich van de ene sectie of subsectie naar de andere verplaatsen, tenzij dit vereist is door het evacuatieproces van het stadion.
- 40.2. Het gebruik van tijdelijke tribunes wordt afgeraden, maar is toegestaan zolang ze voldoen aan internationale en nationale specificaties, door ingenieurs zijn geïnspecteerd en gecertificeerd zijn..

### **41. ZITPLAATSEN**

- 41.1. Alle toeschouwers moeten gezeten zijn. Hun stoel (indien aanwezig) moet individueel en gescheiden zijn, bevestigd aan de constructie (bijv. de vloer) en comfortabel gevormd, met een rugleuning voor ondersteuning.
  - 41.1.1. Stoelen moeten duurzaam, brandveilig en bestand zijn tegen de invloeden van het heersende klimaat.
  - 41.1.2. Er moet voldoende beenruimte tussen de rijen zijn om ervoor te zorgen dat de knieën van de toeschouwers de stoelen ervoor niet raken en tegelijkertijd het gangpad niet blokkeren.
  - 41.1.3. Het gangpad tussen de rijen stoelen moet ervoor zorgen dat toeschouwers zich gemakkelijk in en uit de rijen kunnen bewegen, zelfs wanneer deze volledig bezet zijn. Om redelijke beenruimte te bereiken, wordt een minimale afstand van tachtig (80) centimeter van rugleuning tot rugleuning aanbevolen.
  - 41.1.4. Om redelijke toeschouwerscomfort te bereiken zonder de veiligheid van het stadion in gevaar te brengen, moet de minimale breedte vijf-en-veertig (45) centimeter zijn, terwijl de aanbevolen minimumwaarde vijftig (50) centimeter bedraagt.
  - 41.1.5. Rijweergave moet duidelijk worden aangegeven in de doorgangen of gangpaden, op een gemakkelijk te vinden locatie aan de buitenkant van de eindstoel. Bij aankomst in een onbekend stadion moet de toeschouwer de route naar de stoel duidelijk gemarkeerd en

gemakkelijk herkenbaar op het ticket kunnen terugvinden.

- 41.2. Alle stoelen moeten zodanig genummerd zijn dat ze duidelijk, gemakkelijk en onmiddellijk te identificeren zijn.
- 41.3. In de regel mogen wedstrijden alleen worden gespeeld in stadions met uitsluitend zitplaatsen. Indien er alleen stadions beschikbaar zijn met zowel zit- als staanplaatsen, moet de staanruimte leeg blijven. Met betrekking tot de toeschouwersruimtes zijn de **\*\*FIFA Stadium Safety and Security Regulations\*\*** van toepassing..

## **42. VVIP- AND VIP-STOELEN**

- 42.1. Suites met verschillende capaciteiten (idealiter ten minste twaalf (12) zitplaatsen per suite), samen met tribune VIP- en VVIP-zitplaatsen zo dicht mogelijk bij de middellijn, moeten beschikbaar zijn. Daarnaast moet catering voor de suites te koop zijn.
- 42.2. Tribune VVIP- en VIP-zitplaatsen moeten zich bevinden in een overdekte hoofdtribune en, indien mogelijk, directe toegang hebben tot een hospitalityruimte met stadioncatering (tegen betaling).
- 42.3. Dit gebied moet strikt worden gecontroleerd en beschermd tegen onbevoegde personen of vermenging met andere groepen (bijv. toeschouwers, media, enz.).
- 42.4. Het gangpad tussen de rijen stoelen moet ervoor zorgen dat toeschouwers zich gemakkelijk in en uit de rijen kunnen bewegen, zelfs wanneer deze volledig bezet zijn. Om redelijke beenruimte te bereiken, wordt een minimale afstand van tachtig (80) centimeter van rugleuning tot rugleuning aanbevolen.
- 42.5. Om redelijke toeschouwerscomfort te bereiken zonder de veiligheid van het stadion in gevaar te brengen, moet de minimale breedte zestig (60) centimeter zijn.
- 42.6. VIP- en VVIP-afzet- en parkeergelegenheid moeten beschikbaar zijn met gemakkelijke toegang tot het zitgedeelte.
- 42.7. Voor stadions die zitplaatsen op veldniveau willen implementeren, geldt het volgende:
  - 42.7.1. Alleen de zitplaatsen die zich langs de lengte van de zijlijn bevinden, en niet verder dan de hoeken, mogen worden gebruikt. Er zijn geen zitplaatsen op veldniveau toegestaan achter de doellijnen.
  - 42.7.2. Alle zitplaatsen moeten vast bevestigd zijn. Tafels zijn in deze gebieden niet toegestaan.
  - 42.7.3. Deze tickets mogen niet worden doorverkocht en kunnen uitsluitend worden verkocht aan geregistreerde klanten.
  - 42.7.4. Als zich een incident voordoet dat het spel beïnvloedt of de veiligheid van fans, spelers

en/of Concacaf-functionarissen in gevaar brengt (bijv. veldinvasie, gooien van voorwerpen, beledigend of grof taalgebruik richting scheidsrechters of spelers, enz.), behoudt Concacaf zich het recht voor om dit privilege in te trekken.

- 42.8. Alle goedgekeurde zitplaatsen op veldniveau binnen de competitie moeten een fysieke barrière hebben tussen hen en het speelveld.

## **43. IN- EN UITGANGEN**

- 43.1. Ingangspoorten en/of tourniquets moeten zodanig ontworpen zijn dat ze opstoppen voorkomen en een vlotte doorstroming van toeschouwers garanderen. De beschikbare circulatieruimte direct buiten de uitgangen moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat toeschouwers niet het risico lopen verpletterd te worden bij een panieksituatie en het evenement comfortabel kunnen verlaten.
- 43.2. Alle delen van het stadion, inclusief ingangen, uitgangen, trappen, deuren, nooduitgangen, daken en alle openbare en beperkte ruimtes en kamers, moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van de bevoegde lokale autoriteiten en voldoen aan internationale best practice-aanbevelingen waar deze algemeen aanvaard zijn. De openbare doorgangen en trappen in het toeschouwersgebied moeten in een felle kleur worden geschilderd (bij voorkeur felgroen, felgeel of feloranje), evenals alle poorten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toeschouwerszones, nooduitgangen en poorten die uit het stadion leiden.
- 43.3. Alle nooduitgangen en poorten in het stadion, en alle poorten in het toeschouwersgebied van het stadion moeten:
- 43.3.1. Voorzien zijn van een sluitsysteem dat eenvoudig en snel kan worden bediend door iedereen van binnenuit in het geval van nooduitgangen en poorten, of van beide zijden in het geval van poorten die naar het speelveld leiden;
  - 43.3.2. Zo ontworpen zijn dat ze ontgrendeld blijven zolang er toeschouwers in het stadion aanwezig zijn. Onder geen enkele omstandigheid mogen ze met een sleutel worden vergrendeld terwijl er toeschouwers in het stadion zijn;
  - 43.3.3. Zo ontworpen zijn dat ze naar buiten opengaan, weg van de toeschouwers, en leiden van de toeschouwersgebieden naar het speelveld;
  - 43.3.4. Altijd bemand zijn door een specifiek aangestelde steward, om misbruik te voorkomen en om onmiddellijke vluchtwegen te waarborgen in geval van een noodontzuiming.
- 43.4. De toegangswegen naar een stadion moeten voldoende bewegwijzerd zijn (bijv. met pictogrammen) om toeschouwers naar hun secties en alle tourniquets te leiden. Ingangs-/uitgangspoorten en deuren moeten operationeel zijn en op soortgelijke wijze duidelijk worden aangeduid met universeel herkenbare borden.

- 43.4.1. Duidelijke, goed zichtbare bewegwijzering die toeschouwers de weg wijst naar sanitaire voorzieningen, eet- en drinkgelegenheden, winkels, uitgangen en andere klantenservicegebieden moet worden voorzien..

## **44. TOILETTEN EN SANITAIRE VOORZIENINGEN**

- 44.1. Voldoende schone en hygiënische sanitaire voorzieningen moeten gelijkmatig over alle secties van het stadion worden verspreid. Er moeten genoeg sanitaire voorzieningen zijn om de totale capaciteit van het stadion te kunnen bedienen.
- 44.2. Zittoiletten voor alle mannelijke en vrouwelijke toeschouwers, evenals urinoirs in de mannentoiletten, moeten in elke sectie beschikbaar zijn.
- 44.2.1. Privétoiletten, bestaande uit één toilet en een wastafel, dienen te worden overwogen in het hele stadion voor personen die extra hulp nodig hebben, waaronder mensen met een handicap en jonge kinderen.
- 44.3. Alle toiletten moeten uitgerust zijn met wastafels en voorzieningen zoals toiletpapier en zeep.
- 44.4. Om overbevolking bij het betreden en verlaten van de sanitaire voorzieningen te voorkomen, moet er een eenrichtingsverkeerssysteem zijn, of op zijn minst deuren die breed genoeg zijn om de doorgang te verdelen in een ingang en een uitgang voor elk toilet..

## **45. VOORZIENINGEN VOOR TOESCHOUWERS MET EEN HANDICAP**

- 45.1. In alle stadions moet op de juiste wijze worden voorzien in de accommodatie van toeschouwers met gezondheidsproblemen of beperkingen, zodat zij zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Dit moet onder andere het aanbieden van goed zichtbare, onbelemmerde kijkplaatsen, rolstoelhellingen, toiletfaciliteiten en ondersteunende diensten omvatten.
- 45.2. De kwaliteit van de zitplaatsen en ticketopties moet gevarieerd zijn, zodat fysiek beperkte toeschouwers dezelfde mogelijkheden hebben als niet-gehandicapte toeschouwers. Rolstoelgebruikers moeten via alle ingangen – inclusief VIP-, VVIP-, media-, omroep- en spelersingangen – toegang kunnen krijgen tot het stadion en tot hun kijkplaatsen, zonder onnodig ongemak voor henzelf of andere toeschouwers.

## **46. OMROEPSYSTEEM**

- 46.1. Het is essentieel dat stadionexploitanten en autoriteiten met toeschouwers binnen en buiten het stadion kunnen communiceren via een voldoende krachtig en betrouwbaar omroepsysteem (PA-systeem).
- 46.2. Het PA-systeem mag uitsluitend worden gebruikt voor aankondigingen die worden verzocht door Concacaf of lokale veiligheidsautoriteiten, evenals voor aankondigingen die verband

houden met de wedstrijd (bijv. gescoord doelpunt, wissels, toeschouwersaantal, minimale extra speeltijd, enz.).

46.2.1. Het PA-systeem mag niet worden gebruikt voor commerciële boodschappen (behalve promoties van officiële licentiehouders) zonder de uitdrukkelijke toestemming van Concacaf.

46.3. Het PA-systeem moet beschikken over een noodstroomvoorziening om ervoor te zorgen dat het systeem minimaal drie (3) uur operationeel blijft in geval van een stroomuitval.

## **47. VOEDSEL EN DRANK**

47.1. Stadions moeten voorzien zijn van concessiestands voor toeschouwers. Idealiter is er één (1) concessiepunt per tweehonderdvijftig (250) toeschouwerszitplaatsen.

47.2. Rondlopende verkopers moeten worden toegestaan om toeschouwers op de tribunes te bedienen, inclusief personen met beperkte mobiliteit, zoals mensen met een handicap, rolstoelgebruikers en gezinnen met kleine kinderen. Hun taak is om vóór en tijdens het evenement rechtstreeks service te bieden aan toeschouwers, via geautoriseerd personeel dat opereert tussen de concessiegebieden en de zitsecties..

## **48. KRAAMPJES MET KOOPWAAR**

48.1. Merchandiseverkooppunten moeten zo worden geplaatst dat ze toeschouwers aantrekken zonder opstoppen te veroorzaken in de stadionpromenades. Ze moeten voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs tijdens risicowedstrijden waarbij de tribunes zijn onderverdeeld.

## **49. PARKEREN VOOR TOESCHOUWERS**

49.1. Alle parkeerplaatsen moeten zich op het terrein bevinden en toeschouwers directe toegang tot het stadion bieden. De parkeerterreinen rond het stadion moeten goed verlicht en duidelijk aangegeven zijn, bij voorkeur met genummerde of geletterde secties, en bewaakt worden tegen onbevoegde toegang.

49.2. Het is essentieel dat de toegang tot en het verlaten van de parkeervoorzieningen snel en vlot verlopen en dat er directe verbindingen zijn met de dichtstbijzijnde straten.

49.3. Het is essentieel om de publieke parkeersstrategie af te stemmen met de bevoegde lokale autoriteiten, rekening houdend met bestaande openbaarvervoerssystemen en de mogelijke beschikbaarheid van parkeergarages in de directe omgeving van het stadion.

49.4. Er moeten voldoende parkeerplaatsen worden voorzien nabij het stadion voor houders van VIP-tickets. De VIP-parkeerzone moet zich dicht bij de VIP-ingang bevinden en gescheiden zijn van de parkeerzones voor het algemene publiek. Waar mogelijk moeten VIP-voertuigen binnen de stadionomheining worden geparkeerd..

## **50. PARKEERTERRAIN VOOR TEAMOFFICIAL- EN CONCACAF-DELEGATIE**

50.1. Stadions moeten gratis parkeerplaatsen voorzien voor het gebruik van team-bussen, Concacaf-functionarissen en Concacaf VIP-gasten, idealiter binnen of direct naast het stadion, op een beveiligde locatie. Het aantal parkeerplaatsen wordt vastgelegd in het MOU.

50.1.1. De parkeerplaatsen moeten veilig en beveiligd zijn en gemakkelijke toegang bieden tot de betreffende zones.

50.1.2. Om toegang te krijgen tot deze parkeerplaatsen, moet het gastteam een parkeerpassysteem gebruiken dat duidelijk zichtbaar in het voertuig moet worden geplaatst.

50.1.3. Teams en Concacaf-functionarissen moeten vanuit hun afzetzones toegang hebben tot de kleedkamers zonder door de VIP/VVIP-, media- of publiekszones te hoeven gaan.

50.1.4. In het geval dat politiebewaking wordt ingezet voor een veilige en efficiënte toegang tot en van het stadion voor teams en wedstrijdofficials, moet er parkeergelegenheid voorzien worden voor deze personeelsleden, zo dicht mogelijk bij de voertuigen die zij begeleiden..

## **51. PARKEREN VOOR NOODHULPDIENTEN EN GEHANDICAPTE TOESCHOUWERS**

51.1. Parkeervoorzieningen die zich direct naast of binnen het stadion bevinden, moeten beschikbaar worden gesteld voor politievoertuigen, brandweerwagens, ambulances en andere voertuigen van hulpdiensten, evenals voor voertuigen van toeschouwers met een lichamelijke beperking. Deze parkeerzones moeten zo worden ingericht dat zij een directe en onbelemmerde route van en naar het stadion bieden, gescheiden van de toegangswegen voor het publiek.

## **52. TOESCHOUWERSCAPACITEIT**

52.1. De minimale en maximale toeschouwerscapaciteit zal worden bepaald in de MOU, het competitiereglement en/of de FIFA-regels voor stadionveiligheid en -beveiliging die van toepassing zijn op de betreffende competitie.

## **53. NOODVERLICHTINGSSYSTEEM**

53.1. Elk stadion moet zijn uitgerust met een noodverlichtingssysteem dat is goedgekeurd door de bevoegde lokale autoriteiten. Het noodverlichtingssysteem moet worden gebruikt in het geval van een algemene stroomuitval in alle delen van het stadion waartoe het publiek toegang heeft, inclusief maar niet beperkt tot alle uitgangen en evacuatieroutes.

- 53.2. Stadions moeten zijn uitgerust met noodsignalisatie, waaronder maar niet beperkt tot borden voor uitgangen, vluchtroutes, brandblussers, enzovoort..

## **54. COMMERCIEEL DISPLAYGEBIED**

- 54.1. Stadions moeten commerciële partners gratis aangewezen ruimtes en bepaalde faciliteiten ter beschikking stellen in verband met hun exclusieve evenementen-sponsorschap en/of productleveringsrechten.
- 54.2. De ter beschikking gestelde ruimte (minimaal honderd (100) vierkante meter) moet in geschikte staat zijn om commerciële partners in staat te stellen hun promoties uit te voeren.
- 54.3. Indien er binnen de aangewezen ruimtes een permanente stroomvoorziening aanwezig is, moet de organiserende partij toegang daartoe verlenen.
- 54.4. Stadions zijn verplicht zich aan te passen aan en te voldoen aan de commerciële reglementen van de specifieke Concacaf-competitie(s) die in het geselecteerde stadion plaatsvinden..

## ANDERE ZAKEN



## **ANDERE ZAKEN**

### **55. WIJZIGINGEN**

- 55.1. Concacaf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in welk deel van deze richtlijnen dan ook en om welke reden dan ook. Dergelijke wijzigingen moeten op gepaste wijze binnen afzienbare tijd worden gecommuniceerd.

### **56. NIET OPGENOMEN ZAKEN**

- 56.1. Zaken die niet in deze richtlijnen worden behandeld, zullen door het Concacaf-bestuur worden beslist. Dergelijke besluiten zijn definitief, bindend en zijn onherroepelijk.

### **57. AFSLUITENDE BEPALINGEN**

- 57.1. Het algemeen secretariaat van Concacaf is belast met het uitvoerend beheer van de regelgeving en is derhalve bevoegd om besluiten te nemen en de noodzakelijke gedetailleerde bepalingen vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen.

NS CUP

